



Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, HRVATSKA, tel: +385 (0)40 372 600, fax: +385 (0)40 372 611



TEHNIČKO UPUTSTVO / TECHNICAL INSTRUCTIONS / TEHNIČNA NAVODILA

za montažu, upotrebu i održavanje
toplovodnog kotla
te za montažu dodatne opreme /

for assembling,
use and maintenance of the boiler
and additional equipment /

za montažo,
uporabo in vzdrževanje kotla
ter dodatne opreme

HR ENG SLO



Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
maloprodaja tel: 040 372 640
centrala tel: 040 372 600, fax: 040 372 611
servis tel: 040 372 622, fax: 040 372 621

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, CROATIA
sales department tel: +385/(0)40 372 640
central tel: +385/(0)40 372 600, fax: +385/(0)40 372 611
technical office tel: +385/(0)40 372 622, fax: +385/(0)40 372 621

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala: +385/(0)40 372 600, fax: +385/(0)40 372 611
tehnički ured tel: +385/(0)40 372 622, fax: +385/(0)40 372 621

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr



BIO-PEK B 17, 23, 29

TUPEK-12-2012-hr / eng / slo

TEHNIČKO UPUTSTVO

– str. 1 - 24.....

HR

TECHNICAL INSTRUCTIONS

– page 25 - 47.....

ENG

TEHNIČNO NAVODILO

– str. 48 - 70.....

SLO

BILJEŠKE / NOTICE

– str. 71 - 72

TEHNIČKI PODACI

HR

TIP	BIO-PEK 17 B	BIO-PEK 23 B	BIO-PEK 29 B
Ukupna nazivna snaga (zimski režim) (kW)	18	24	30
Ukupna nazivna snaga na vodu (zimski režim) (kW)	12	19	25
Ukupna nazivna snaga na okolini (zimski režim) (kW)	6	5	5
Ukupna nazivna snaga na vodu (ljetni režim) (kW)	3,7	6,98	9,7
Maksimalni radni tlak (bar)	2,5	2,5	2,5
Minimalni potlak dimnjaka (Pa)	10	13	15
Temperatura dimnih plinova kod nazivne snage (°C)	265	269	272
Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage (g/s)	16,4	18,1	20,3
Ciklus punjenja goriva kod nazivne snage (sat)	2,0	2,0	2,0
Vrsta goriva	Drvo	Drvo	Drvo
Min. udaljenost od zapaljivih predmeta (mm)	50	50	50
Dužina kotla (A) (mm)	635	635	635
Širina kotla (B) (mm)	1000	1100	1150
Visina kotla (C) (mm)	885	885	885
Promjer dimnjaka (mm)	150	150	150
Polazni i povratni vod kotla (unutarnji navoj) (R)	1"	1"	5/4"
Mjesto za ugradnju osjetnika term.ventila (un. navoj) (R)	1/2"	1/2"	1/2"
Termički izmjenivač (varnijski navoj) (R)	3/8"	3/8"	3/8"
Maksimalna radna temperatura (°C)	90	90	90
Masa kotla (kg)	234	258	
Otvor gornjih vratiju (Š x V) (mm)	240 x 150	240 x 150	240 x 150
Otvor donjih vratiju (Š x V) (mm)	205 x 275	250 x 275	250 x 275
Pecnica – Širina x Visina x Dubina (mm)	400 x 260 x 415	400 x 260 x 415	400 x 260 x 415



**ES IZJAVA O SKLADNOSTI
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

Proizvajalec /Ime in naslov

Manufacturer /
Name and address:

Centrometal d.o.o.
HR-40306 Macinec, Glavna 12, Hrvatska/Croatia

s polno odgovornostjo izjavlja, da
We declare under our sole responsibility that

proizvod
Product designation:
tip / model
Type / model:

Etažni kotao
Cooks burnings wood (Floor heating boilers)
BIO-CET 17 B, BIO-CET 23 B, BIO-CET 29 B,
BIO-PEK 17 B, BIO-PEK 23 B, BIO-PEK 29 B,

ustreza zahtevam naslednjih
predpisov
is in conformity with the
provisions of the following
regulations

1. Uredba (EU) Št. 305/2011
Regulation (EU) No 305/2011
2. LVD Direktiva 2006/95/ES
LVD Directive 2006/95/EC
3. EMC Direktiva 2004/108/ES
EMC Directive 2004/108/EC

In zadovoljuje tudi zahteve naslednjih standardov
and also complies with the following standards

Direktiva 2006/95/ES Directive 2006/95/EC	EN 60335-1:2002, EN 60335-2-102:2006, EN 62233:2008
Direktiva 2004/108/ES Directive 2004/108/EC	EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-3:2007
Uredba (EU) Št. 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011	EN 12815:2002/A1:2005

Leto namestiteve CE oznake
Year of affixing of CE marking

2012.

Kraj in datum izdaje
Place and date of issue


Ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe ovlaštene osobe
Name, surname and signature of authorized person

Tehnični direktor/ Tech. manager: Tihomir Zidarić




Macinec, 31.10.2012.

Centrometal d.o.o.
3 MACINEC, Glavna 12
Centrala 040/372-800, Fax: 372-811


BIO-PEK B - D

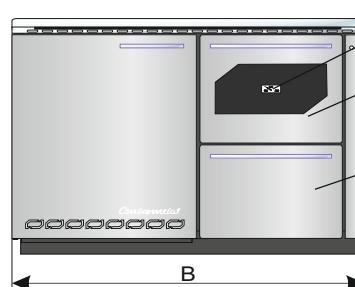

BIO-PEK B - L

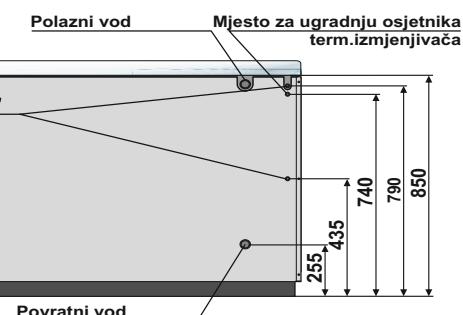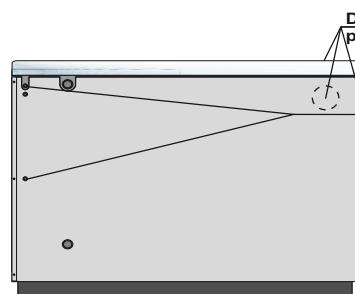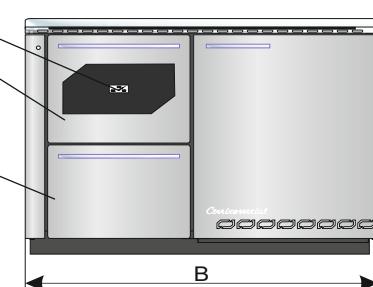

BIO-PEK B - L



BIO-PEK B - D

1.1. UVOD

Čelični toplovodni kotlovi **BIO-PEK** su predviđeni za loženje **krutim gorivom**, a namijenjeni grijanju manjih objekata te pripremi hrane **kuhanjem i pečenjem**, ukupne toplinske snage 18, 23 i 30 kW. Ugrađivati se mogu na zatvorene i otvorene sustave centralnog grijanja.

Postoje lijeva i desna izvedba kotla - lijevi ili desni priključak na dimnjak. **BIO-PEK** kotlovi su osim spomenutog standardno opremljeni regulatorom propuha (za regulaciju temperature u kotlu), termomanometrom (prikaže temperaturu i tlak vode u kotlu), termostatom za upravljanje cirkulacijskom crpkom podešenim na 68°C, termometrom pećnice, termičkim izmjenjivačem i priključkom za termički ventil (što omogućuje ugradnju kotlova i u zatvorene sustave centralnih grijanja).

Izrađuju se u izvedbi:

BIO - PEK B - L: lijeva izvedba bez ugrađene pumpe grijanja

BIO - PEK B - D: desna izvedba bez ugrađene pumpe grijanja

Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim krutim gorivom te jednostavno čišćenje i održavanje. Štedljivi su i ekološki prihvativi.

Potrebno je ove upute s pozornošću proučiti kako bi se upoznali s pravilnom ugradnjom, rukovanjem, korištenjem i održavanjem kotla. Sve ovo je nužno kako bi Vaš kotao radio u skladu sa svojom namjenom i unosio toplinu u Vaš dom dugi niz godina.

1.2. NAMJENA

Čelični toplovodni kotlovi **BIO-PEK** su predviđeni za loženje **krutim gorivom**, a namijenjeni su grijanju manjih objekata te **kuhanju i pečenju** hrane. U ponudi su dva modela nazivne snage od 18, 23 ili 30 kW. Ugrađivati se mogu na zatvorene i otvorene sustave centralnog grijanja. Moguć je odabir između kotlova sa lijevim ili desnim priključkom na dimnjak.

Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata čine njihovu ugradnju prihvativom u kuhinji, ali i u nekom drugom dijelu kuće ili stana, gdje postoji priključak na dimnjak. Mogućnost biranja između zimskog ili ljetnog režima rada omogućuje kuhanje i pečenje tokom cijele godine.

3.7. ODPRAVLJANJE TEŽAV

3.7.1. KOTEL SEPREGREVA

Kotel se lahko pregrevata, če:

- je premalo vode v sistemu.
- kotel ali sistem ni dobro prezračen.
- je pretok v radiatorje in bojlerju s toplo vodo prekinjen (zaprt mešalnik, zaprt ventil).
- se črpalka ne premika.
- je mehanizem na nadzor izgorevanja nastavljen previsoč.
- so vrata prostora za pepel odprta
- je regulator vleka nastavljen previsoč.

Če je zaščita toplotnega procesa priključena na vgrajeno varnostno pripravo toplotnega procesa, tipalo termičnega ventila omogoči hladilni tekočini, da se pretaka tudi pri temperaturi več kot 95° C. To prepreči pregrevanje kotla.

POMEMBNO OPZOORILO!

Ukrepi v primeru pregrevanja, kadar zaščita toplotnega procesa ne deluje:

- Odprite vse priprave, ki zavirajo hidravliko (mešalniki, ventili).
- Zaprite regulator vleka.
- Zaprite vrata prostora za pepel.

Če ukrepi ne prinesejo želenega rezultata, odstranite žerjavico.

3.7.2. UHAJANJE DIMNIH PLINOV

Dimni plin uhaja, kadar je vlek dimnih plinov prenizek.


Ukrepi za preprečevanje uhajanja dimnih plinov med ogrevanjem:

- Zaprite vrata za pepel, premaknite loputo v položaj ZAGON KURJENJA (slika 3).
- V primeru uporabe pri nizkem zračnem tlaku: s papirjem predhodno ogrejte cevi (vrata za čišćenje cevi), da odpravite nadtlak v cevih.


Ukrepi, kadar dimni plini neprekinjeno uhajajo:

- Drsnika za porabo goriva ne nastavite više od sredina. Po potrebi ga nastavite niže.
- Vlek cevi naj med uporabo pregleda dimnikar. Tlak mora biti izražen v mbar (glej tehnične podatke o dovoljenem tlaku v dimniku za vsak tip kotla). Če vrednost ni dosežena med delovanjem, se z dimnikarjem/montažerjem posvetujte o obnovi dimnika.

Slika 9. Osnovni deli

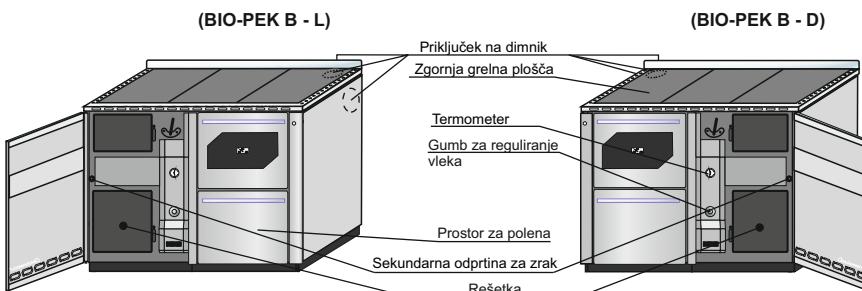

Slika 10. Kotel BIO-PEK B – D (velja tudi za kotel BIO-PEK B – L)

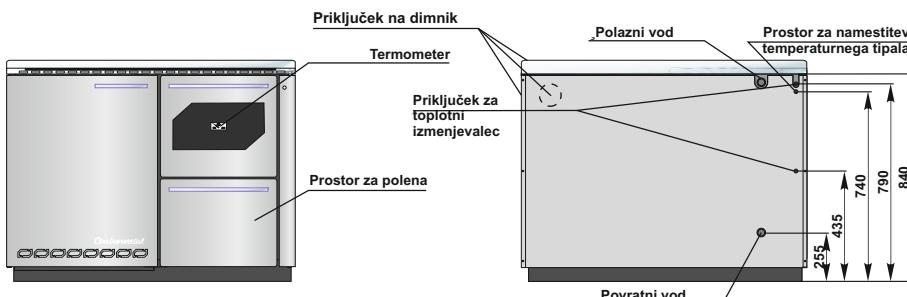

Slika 11. Sprednja rešetka in orodje za dvigovanje rešetke



1.3. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

Kotao i njegovi dodaci su pažljivo dizajnirani i u skladu sa svim relevantnim sigurnosnim propisima.

Vaš kotao je opremljen sa standardnim termostatom za upravljanje pumpom grijanja, koja se aktivira na 68 ° C. Ovaj termostat radi na naponu od 230 V AC. Neispravna instalacija ili nestručni popravak mogu dovesti do stvaranja po život opasnog strujnog udara. Spajanje može obaviti samo ispravno kvalificirani električar.

Simboli za opasnost:

Obratite pozornost na iduće simbole u ovim tehničkim uputama.



Ovaj simbol ukazuje na mјere za sprječavanje nesreća i na tehničke upute za korisnika i/ili druge ljudе.

1.4. VAŽNE INFORMACIJE

Sve radove kod montaže kotla potrebno je izvesti prema važećim nacionalnim i europskim normama.

Kotao se ne smije modificirati osim ako se ne koriste originalni dodaci koje mi imamo u ponudi ili ako to obavi naša servisna služba.

Koristite samo originalne rezervne dijelove. Oni se mogu nabaviti kod ovlaštenog prodavača ili direktno u tvornici. Kod puštanja u pogon kotla potrebno se pridržavati europskih standarda.

Redovito održavajte i čistite kotao, dimovodne cijevi i priključke.

OPREZ:

Dimnjak se lako začepi ako kotao dulje vrijeme ne koristite.

Prije puštanja u pogon kotla dimnjak bi trebala pregledati ovlaštena osoba (dimnjačar). Osigurajte dovoljan dotok svježeg zraka u prostor u kojem se nalazi kotao. Zrak se mora mijenjati minimalno 0,8 puta na sat, zato mora biti prostor dobro prozračen.

Svježi zrak će možda biti potrebno dovoditi izvana ako su prozori u prostoriji s kotлом dobro zabrtvljeni ili ako se u prostoru nalaze i drugi uređaji kao što su kuhinjska napa, sušilica, ventilator, itd.

2.0. UGRADNJA

Prilikom montaže potrebno je poštivati sve lokalne propise te državne i europske standarde.

2.1. PRIKLJUČENJE NA SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA

Priklučenje na cijevnu instalaciju sustava grijanja i puštanje u pogon kotla, mora se izvesti prema važećim tehničkim normama, od strane stručne osobe koja preuzima odgovornost za pravilan rad kotla.

Izvođenje priključka na sustav grijanja izvodi se holenderima (nikako zavarivanjem). Ugrađivati se mogu na zatvorene i otvorene sustave centralnog grijanja.


3.6.3. PREGLED IN SERVISIRANJE ZAŠČITE TERMALNEGA PROCESA

Ob koncu ogrevanja:


- Temeljito očistite kotel.
- Preglejte dimno cev in jo vsak enkrat na leto očistite.
- Zaprite vsa vrata in zračne lopute.
- Ne izpustite vode.

Če kotla med ogrevalno sezono dlje časa ne boste uporabljali, lahko voda v različnih delih naprave zmrzne. Doljite sredstvo proti zmrzovanju.

Slika 8. Čiščenje površin – kotel BIO-PEK B-D (velja tudi za kotel BIO-PEK B-L)

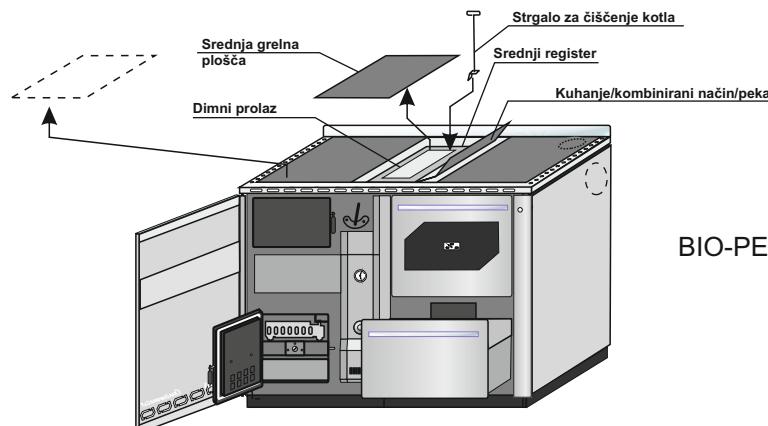

BIO-PEK 17, 23 B

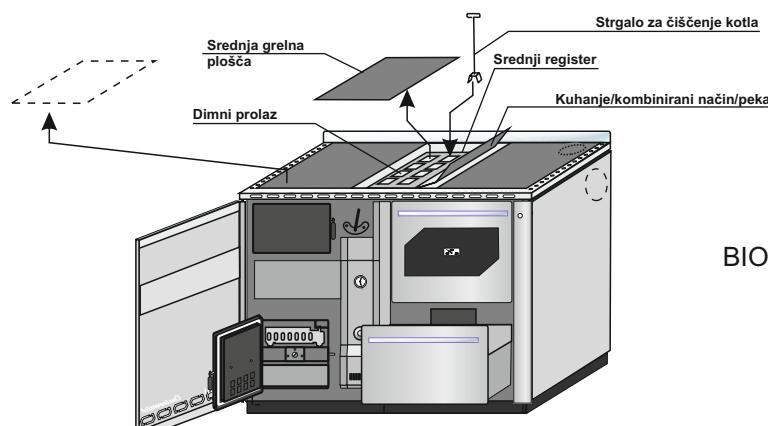

BIO-PEK 29 B


3.6. VZDRŽEVANJE KOTLA

Vsek milimeter saj na površinah za izmenjavo ali v dimnih cevih pomeni okoli 5 % višjo porabo goriva.

Čist kotel pomeni manjšo porabo goriva in čistejše okolje.

Prihranite gorivo – redno čistite kotel!

Slika 7. Oprema za čiščenje kotla BIO-PEK B

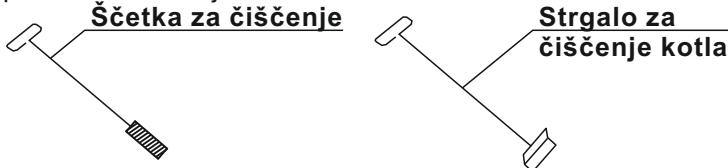

3.6.1. REŠETKE, POVRŠINE ZA IZMENJAVO IN DIM

Prostor pod rešetko in samo rešetko očistite vsak dan, ostale izstopne cevi za dim pa po potrebi. Izstopne cevi za dim boste dosegli, če odprete zgornji jekleni pokrov.

Pred čiščenjem registrov, morate stikalo za izbiro načina ogrevanja premakniti na način „ogrevanje“, da lahko dosežete izstopne cevi za dim. Stikalo lahko popolnoma odstranite. Prostor okoli pečice lahko očistite tako, da odstranite zgornje jekleno ploščo. Prostor pod pečico lahko dosežete s spodnje strani (glej sliko 8). Po čiščenju morate omenjeno stikalo ponovno namestiti v začetni položaj. Ponovno namestite tudi zgornjo grelno ploščo tako, da se njeni robovi ne dotikajo delov iz nerjavečega jekla, da se ti ne segrevajo.

3.6.2. PREGLED IN SERVISIRANJE ZAŠČITE TERMALNEGA PROCESA



Delovanje zaščite termičnega procesa mora enkrat na leto preveriti serviser. Pregledati je potrebno količino vodnega kamna v pripravi za termalno zaščito. Če se je v pripravi nabral apnenec, ga morate vedno odstraniti. Potisnite rdeč pokrovček proti ventilu (diagram 2). Voda mora odteči v odtok.

Zaščitne rokavice


Zaščitne rokavice so obvezne!



2.1.1. SPAJANJE NA OTVORENI SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA

Ugrađuje li se kotao na otvoren sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude izrađen prema shemi 1. Kod otvorenog sustava je potrebno postaviti otvorenu ekspanzijsku posudu iznad visine najviše postavljenog ogrijevnog tijela. Ukoliko se ekspanzijska posuda nalazi u negrijanom prostoru, istu je potrebno izolirati. Kod varijante kotla **BIO-PEK B** cirkulacijska pumpa se može ugraditi i na povratni ili polazni vod.

Shema 1: Spajanje kotla BIO-PEK B-L (vrijedi i za kotao BIO-PEK B-D)

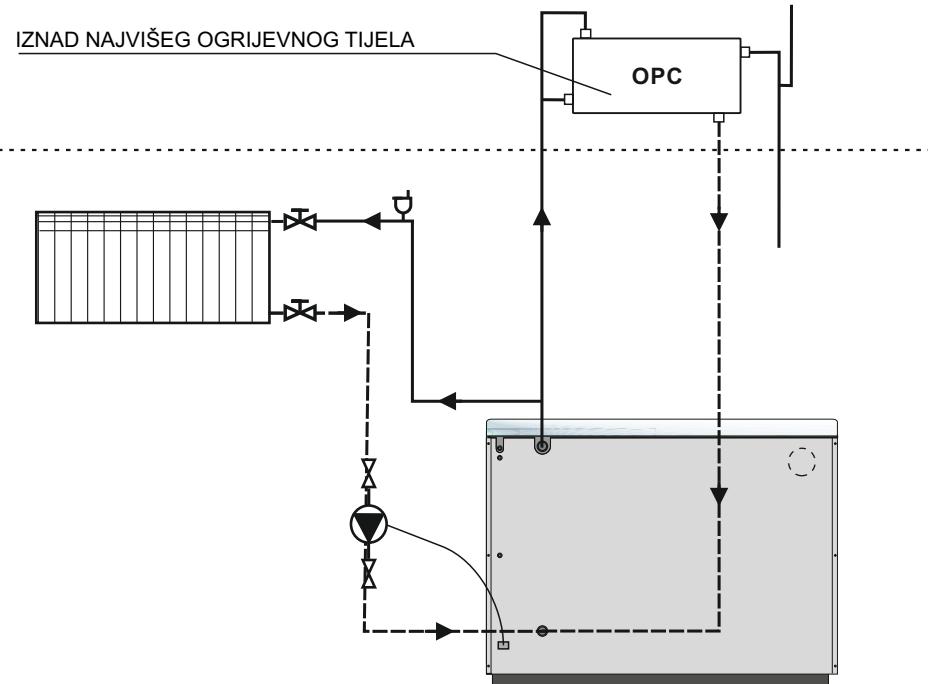


2.1.2. SPAJANJE NA ZATVORENI SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA

Ugrađuje li se kotao na zatvoren sustav centralnog grijanja, **obavezna** je ugradnja **atestiranog sigurnosnog ventila** s tlakom otvaranja od 2,5 bar i **ekspanzijske posude** za zatvorene sisteme centralnog grijanja. Između kotla, sigurnosnog ventila i ekspanzijske posude ne smije biti zapornih elemenata. **Obavezno** je ugraditi **i termički ventil** na tvornički pripremljene priključke na kotlu. Prijedlog ugradnje kotla na zatvoren sustav centralnog grijanja prikazan je na shemici 2.


2.1.2.1. POSTUPAK UGRADNJE TERMIČKOG VENTRILA (vidi shemu 2)

- priključak (8) (unutarnji navoj 3/4") termičkog ventila spojiti na dovod hladne sanitarne vode, a priključak (9) (unutarnji navoj 3/4") termičkog ventila spojiti na reducir 3/4" - 3/8", i zatim na priključak termičkog izmjenjivača (10) (vanjski navoj 3/8").
- priključak termičkog izmjenjivača (11) spojiti u kanalizaciju.
- uvrnuti u kolčak (6) (unutarnji navoj 1/2") osjetnik termičkog ventila (7) (vanjski navoj 1/2").

Shema 2. Priključci kotla BIO-PEK B-L (vrijedi i za kotao BIO-PEK B-D)

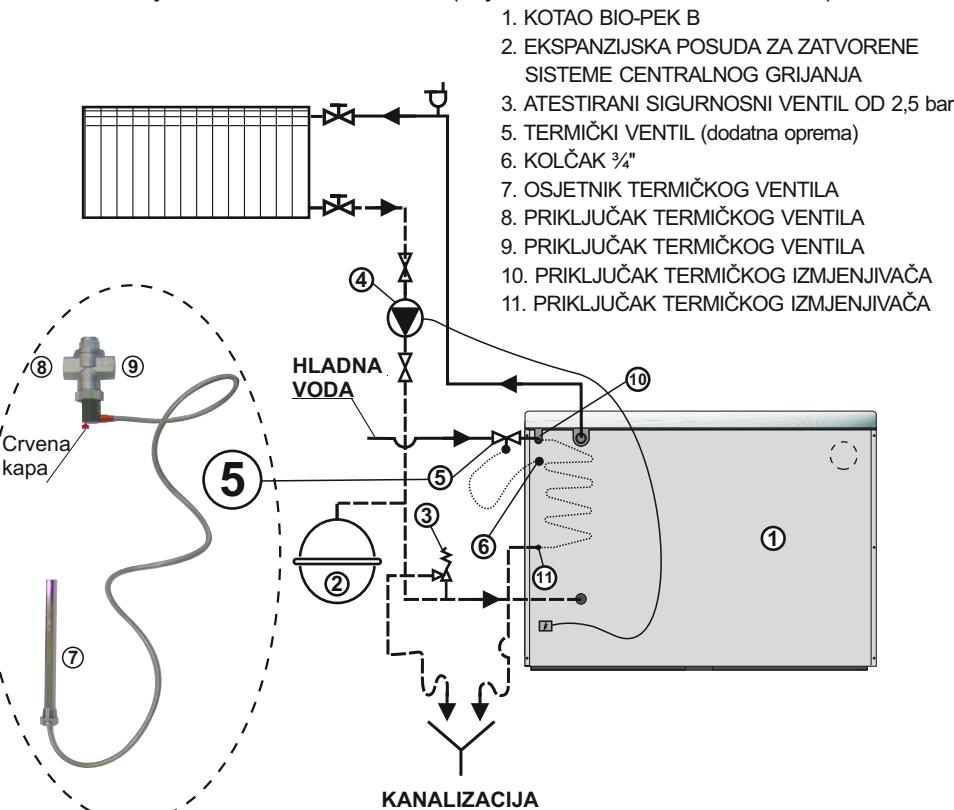

Slika 6. Po višini nastavljiva rešetka

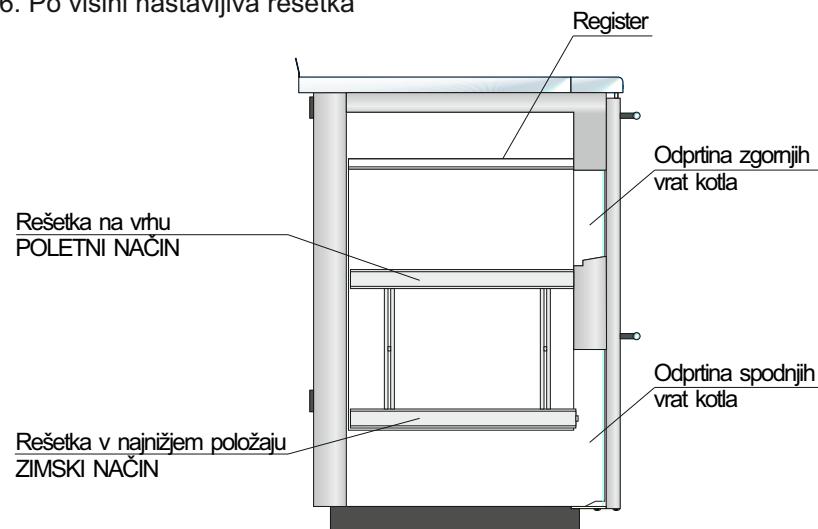

Zaščitne rokavice

Zaščitne rokavice so obvezne!

3.5.6. POSTOPEK KUHANJA




Med kuhanjem temperatura vode ne sme preseči 90° C. Če začne temperature naraščati proti 90° C, upoštevajte potrebne ukrepe, da to preprečite. Najprej dvignite rešetko v kurišču in nato gumb za reguliranje vleka obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca. Če temperature vode ne morete obdržati pod 90°C, prekinite kuhanje. Kuhanje ni mogoče, če je poraba energije za ogrevanje vode presega „nazivno grelno izhodno moč za vročo vodo (poletni način)“ za posamezen model.

- Regulator vleka z obračanjem gumba v smeri urinega kazalca odprite do konca.
- Postavite rešetko na višino, ki zagotavlja, da je regulator vleka stalno odprt (potrebe po energiji za ogrevanje prostora s pomočjo radiatorja je večja kot toplotna energija, ki se lahko prenese po vodi), kar omogoča stalen dotok zadostne količine svežega zraka, ki je potreben za gorenje in vzdrževanje temperature za kuhanje.
- Z ročico za izbiranje načina izberite način, ki je najprimernejši za potrebe ogrevanja med kuhanjem ter ki ustreza vseh zgornjim pogojem.
- V kurišče naložite polena po potrebi.
- Ko je temperatura grelne plošče najmanj 5 minut dovolj visoka za kuhanje, na grelno ploščo postavite posodo, ki je pripravljena za kuhanje.
- Vzdržujte konstantno temperaturo grelne plošče tako, da redno nalagate polena v kurišče.
- Ko končate s kuhanjem, prilagodite nastavite kotla nadaljnjam potrebam.

2.2. SPAJANJE NA DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti trošojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izolacije mora biti 30 mm ako je dimnjak građen uz unutarnju stijenu, odnosno 50 mm ako je rađen s vanjske strane. **Unutarnje dimenzijske svjetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla (Sl.1).** Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti stručnjaku. Propisani maksimalni razmak između kotla i dimnjaka je 600 mm. Da spriječimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Za odabir dimnjaka koristite dijagram sa slike 1. Kotao je moguće priključiti na dimnjak sa gornje strane, sa bočne strane ili sa zadnje strane kotla. Dimovodni priključak je promjera 150 mm. Za spajanje kotla na dimnjak postavlja se dimovodna cijev ili dimovodno koljeno na dimovodni nastavak.

Slika 1. - Dimenzioniranje dimnjaka za kotlove BIO-PEK B

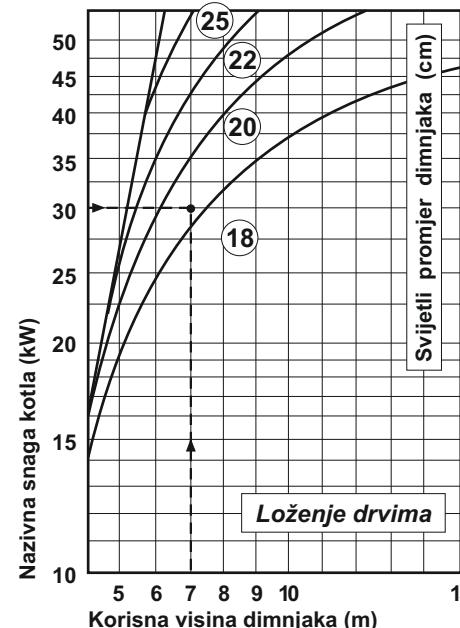

2.3. SPAJANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU

Kotlovi BIO-PEK se spajaju na električnu instalaciju preko konektora smještenog na kablu koji je izведен iz stražnje strane kotla. Kotlovi imaju tvornički ugrađen termostat za paljenje cirkulacijske pumpe na 68°C.


2.3.1. SPAJANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU KOTLA BIO-PEK B

Kotao **BIO-PEK B** je potrebno spojiti na električnu instalaciju prema shemom 3. Cirkulacijska pumpa sustava centralnog grijanja mora biti spojena na el. instalaciju preko konektora smještenog na kablu koji je izведен iz stražnje strane kotla, u suprotnom jamstvo za kotao ne vrijedi.

Shema 3.

BIO-CET B / BIO-PEK B
Shema za spajanje na električnu instalaciju

↓ - uzemljenje kotla
↑L - ulaz faze na regulacijski termostat
↓L - izlaz faze s regulacijskog termostata na cirkulacijsku pumpu
RT - termostat cirkulacijske pumpe

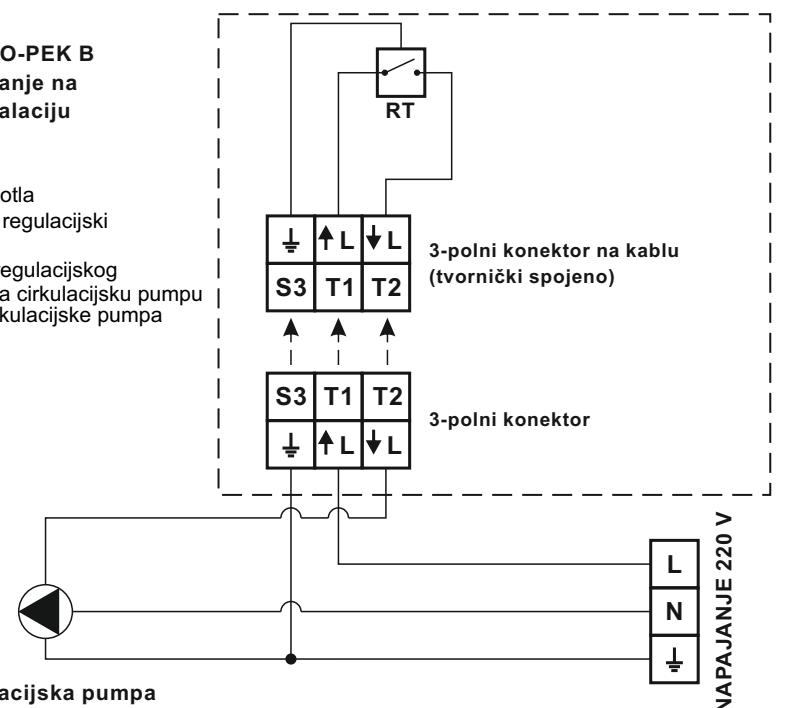

3.5.5. POSTOPEK PEKE



Med peko temperatura vode ne sme preseći 90° C. Če začne temperature naraščati proti 90° C, upoštevajte potrebne ukrepe, da to preprečite. Najprej dvignite rešetko v kurišču in nato gumb za reguliranje vleka obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Če temperature vode ne morete obdržati pod 90° C, prekinite peko. Peka ni mogoča, če je poraba energije za ogrevanje vode presegla „nazivno grelno izhodno moč za vročo vodo (poletni način)“ za posamezen model.

Postopek peke:

- Ročico za izbor načina delovanje kotla premaknite v položaj „baking“ (peka)
- Regulator vleka z obraćanjem gumba v smeri urinega kazalca odprite do konca
- Postavite rešetko na višino, ki zagotavlja, da je regulator vleka stalno odprt (potreba po energiji za ogrevanje prostora s pomočjo radiatorja je večja kot toplotna energija, ki se lahko prenese po vodi), kar omogoča stalen dotok zadostne količine svežega zraka, ki je potreben za gorenje in vzdrževanje potrebne temperature pečice.
- Ko je temperatura pečice najmanj 10 minut enaka ali višja od 220° C (ali v skladu z navodili za peko posameznih jedi) v pečico položite živila.
- Vzdržujte konstantno temperaturo pečice tako, da redno nalagate polena v kurišče.
- Temperaturo pečice povisite tako, da ustrezno dvignite rešetko v kurišču, če je to mogoče.
- Če želite znižati temperaturo pečice, obrnite gumb regulatorja vleka v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Ko pretečeta približno dve tretjini časa, ki je potreben za peko hrane v pečici, obrnite posodo s hrano za 180°, da bo stran posode, ki je bila najbliže vratom pečice, sedaj najdlje od vrat.
- Ko končate s peko, prilagodite nastavitev kotla nadaljnjam potrebam.

3.5.1. KURJENJE

Pred prvim ogrevanjem preverite:

- tlak v sistemu (tlak ogrevalne vode):

Sistem mora biti napolnjen in prezračen. Tlak neogretega sistema mora biti vsaj 1,0 bar (največ 1,8 bar).

– Prezračevanje:

Prepričajte se, da prostor, v katerem je nameščen kotel, omogoča dobro zračenje. V zraku mora biti čim manj prašnih delcev.

– Odvajanje dima:

Sistem za odvajanje dimnih plinov naj redno pregleduje dimnikar in ga po potrebi tudi očisti.

– Pregrade:

Preverite, ali so pregrade ustrezno nameščene v ogrevalnem sistemu.

- Kotel očistite (rešetko v izgorevalni komori, prostor za pepel in druge dele, odvisno od potreb).

Višino rešetke v izgorevalni komori (slika 4, 6) prilagodite glede na pričakovane potrebe po ogrevanju. (Opomba: če je izgorevalna komora napolnjena do polovice, lahko rešetko dvignete tudi med delovanjem kotla, vendar bodite previdni, da ne prekinete oskrbe z gorivom.). Ročico za kurjenje povlecite do omejevalnika G (slika 3), ročico za izbiro načina premaknite v položaj za peko („baking“) ter zaženite kotel (glej sliko 5). Po zagonu naložite polena v izgorevalno komoro (ne višje, kot je prikazano na sliki 2), vklopite kotel in premaknite ročico za zagon nazaj do omejevalnika (glej sliko 3). Na začetku naj bo kurjenje čim bolj intenzivno, da kotel čim prej doseže optimalno temperaturo 75–85°C. Prilagodite stikalno za nadzor vleka, da najvišja temperatura vode v kotlu ne preseže 85–90° C. Z izbirno ročico na sprednji strani kotla določite način delovanja (glej sliko 5).

Če želite pogosteje kuhati ali peči v kotlu, hkrati pa kotla ne potrebujete za ogrevanje prostorov (v toplejših dnevih), morate odpreti nekaj radiatorjev ali vgraditi rezervoar za sanitarno vodo s toplotnim izmenjevalcem, prek katerega kotel ogreva vodo in odvaja odvečno toploto.

3.5.2. DODAJANJE GORIVA – neprekinitno ogrevanje



Pri odpiranju vrat bodite previdni, saj lahko začne uhajati dimni plin!

Pri nizkih emisijah in visoki učinkovitosti priporočamo:

- dodajanje goriva v krajsih intervalih (30–60 min).

3.5.3. ZIMSKI NAČIN

Po višini nastavljava rešetka je v najnižjem položaju (slika 6).

3.5.4. POLETNI NAČIN

Po višini nastavljava rešetka je v najvišjem položaju (slika 6).

3.0. KORIŠTENJE

3.1. GORIVO

Kotao se loži svim vrstama drva u obliku drvenih cjepanica. Postotak vlage u drvetu mora biti između 15–30 %.

Približna vrijednost: drva koja su bila uskladištena na suhome približno 2 godine.

Drvena cjepanica: dužine maksimalno 34 cm.

U kotao ne ubacujte gorivo koje nije preporučeno.



U kotao ne ubacujte drva s prašinom - opasnost od eksplozije!

3.2. SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Kotao se ne smije koristiti za spaljivanje.
- Ne dirajte vruće dijelove kotla (grijače ploče, inox okvir, pećnicu, dimovodne cijevi, izolaciju, rešetke, pepeljaru, itd).
- U pećnicu ili na izolaciju ne stavljati zapaljive predmete.
- Pokrov ložišta i prostora za pepeo mora biti uvijek zatvoren, osim kod potpale, dodavanja goriva ili čišćenja. Tako spriječavamo dimljenje i pregrijavanje kotla.
- Grijača ploča se nikad ne smije užariti.
- Nikad ne koristiti pećnicu ako je premalo ili uopće nema vode u sistemu, ili ako je vrijednost isporučene energije < od nazivne snage kotla (u ljetnom režimu) u kW.
- Kotao ne koristiti ako se zagrije iznad 90° C.

3.3. REGULACIJA TEMPERATURE U KOTLU

Za regulaciju temperature brine regulator propuha koji je ugrađen s prednje strane kotla (vidi sliku 7).

Cirkulacijskom pumpom upravlja tvornički ugrađen termostat koji pali ili gasi crpku na 68° C te tako sprečava ohlađivanje kotla povratnim vodom prije nego kotao postigne neku minimalnu temperaturu.

3.4. PUŠTANJE U POGON

Kotao treba neprestan dovod svježeg zraka. Prozori i vrata u prostoru gdje je kotao smješten nesmiju biti potpuno zabrtvljeni. To je jako važno u prostorima manjima od 4m³ po kW nazivne snage. Kuhinjske nape, ventilatori i drugi uređaji lako imaju negativan utjecaj na sagorijevanje. Ako je potrebno, osigurajte dodatni otvor za svježi zrak.

Provjeriti da su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i odzračeni. Provjeriti da su sigurnosni elementi pravilno postavljeni i ispravni. Provjeriti da li je dimovodna cijev dobro zabrtvljena. Izvaditi iz kotla moguće zaboravljenu dokumentaciju o kotlu.

Potrebno je provjeriti da li su pomicni elementi kotla postavljeni na predviđena mesta:


- pomicna prednja rešetka (slika 11) omogućava lakše čišćenje unutrašnjosti ako su donja vrata otvorena. Rešetku lako odstranite ako povučete za nosače koji su smješteni iznad vrati s nutarne strane.
- Pepeljaru postavite u prostor za skupljanje pepela (ispod mehanizma za podizanje rešetke).
- Pribor (alat za podizanje grijачe ploče, greblica, četka i alat za podizanje rešetke ložišta je postavljen u kutiju za drva.
- Provjeriti da je dimovodna cijev dobro zabrtvljena.
- Provjeriti da li je rešetka ložišta postavljena u svoje sjedište.
- Podizanjem i spuštanjem provjeriti mogućnost podizanja i spuštanja rešetke ložišta te je spustiti dolje za grijanje, kuhanje i pečenje ili podići gore samo kod kuhanja i pečenja.
- Namjestiti grijачu ploču kotla tako da rubovima ne dodiruje okvir od INOX materijala kako se okvir ne bi nepotrebno zagrijavao.
- Izvući zaklopku za potpalu prema van do graničnika (vidi sliku 3).
- Podesiti tvornički ugrađen regulator propuha na "8" (vidi sliku 9).
- Postaviti ručku za odabir režima u položaj "pečenje" (vidi sliku 5).
- Postaviti u kotao ogrijev za potpalu te ga potpaliti. Nakon nekoliko minuta pošto se stvori podloga za ubacivanje ogrijeva, ubaciti željenu količinu ogrijeva.
- Polugu za potpalu vratiti u kotao do graničnika (vidi sliku 3).
- Provjeriti režim rada kotla - PEČENJE / KOMBINIRANO / GRIJANJE
- Podesiti regulator propuha tako da temperatura u kotlu ne pređe temperaturu 85-90°C.
- Naložite drva u ložište i potpalite. Nekoliko minuta kasnije, kad drva počnu gorjeti, ubacite željenu količinu drva (ne više nego je prikazano na slici 2) u ložište.

Kod prvog loženja prvih petnaestak minuta loženja nemojte ništa stavljati na gornju ploču zbog sušenja boje kojom je ploča zaštićena.


Način uporabe kotla oz. način peka („baking“), kombinirani način („combined“) ali način ogrevanja („heating“) izberete z ročico na sprednjem delu kotla (glej sliko 5). Ročica ima tri položaje, posamezen položaj pa izberete tako, da povlečete ročico proti sebi, jo obrnete proti želenemu načinu in jo postavite v ustrezni položaj. Skrajni levi pri levi izvedbi ali skrajni desni položaj pri desni izvedbi se uporablja za kurjenje, kadar je kotel ogret z vseh strani. Sredinski položaj je „kombinirani“ način, kadar peč ogreva prostor pri nizki intenzivnosti, a še vedno dovolj, da je mogoče kuhanje določenih živil, ki jih ni potrebno kuhati pri zelo visoki temperaturi.

Če želite kuhati ali peči v poletnih mesecih, lahko izberete poletni način ogrevanja (počasno izgorevanje), kar pomeni, da morate rešetko premakniti v najvišji položaj (glej sliko 4, 6).

Slika 5. BIO-PEK B - L

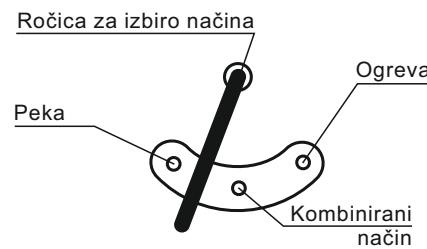

BIO-PEK B - D

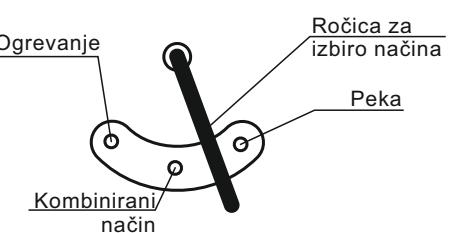

Zaščitne rokavice


Zaščitne rokavice so obvezne!



3.5. UPORABA KOTLA

Jekleni kotli BIO-PEK B so namenjeni **kurjenju trdega goriva**, ogrevanju manjših prostorov prek centralnega sistema ogrevanja kot tudi dodatnemu ogrevanju prek zgornje vodoravne jeklene plošče. Kotel lahko poleg ogrevanja uporabljate tudi za kuhanje in peko. Če želite kuhati ali peči med poletnimi meseci, lahko izberete poletni način delovanja kotla s premikanjem rešetke gor ali dol (glej sliko 4, 6). Rešetko lahko premikate med delovanjem kotla. Možnost premikanja rešetke peči omogoča kuhanje in peko skozi vse leto. Kadar želite kotel uporabljati za ogrevanje ali ogrevanje in kuhanje/peko, namestite rešetko na nižji položaj. Če želite kotel uporabljati samo za kuhanje/peko, postavite rešetko v višji položaj. Poleg omenjene opreme lahko prilagodite tudi način delovanja kotla in vlek (slika 9).


Slika 4. Uporaba rešetke

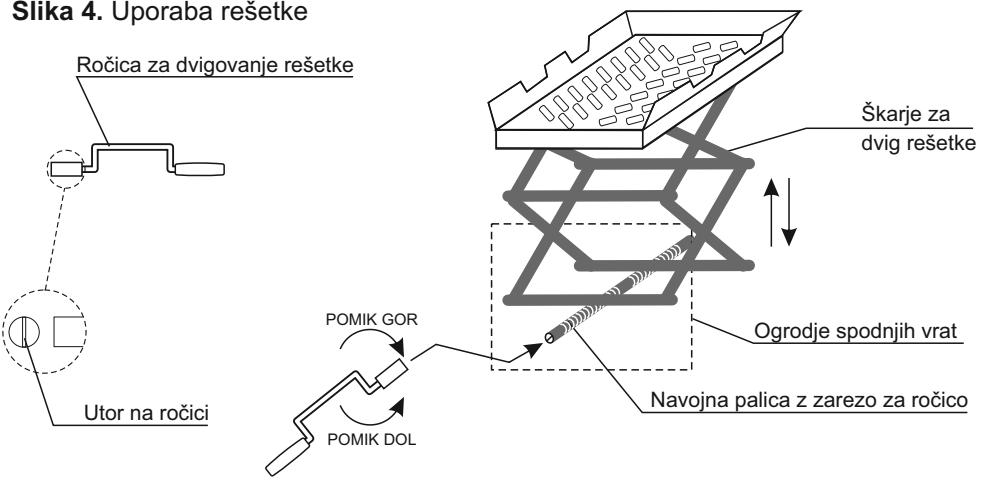


Način peka („baking“), kombinirani način („combined“) ali način ogrevanja („heating“) izberete s pomočjo ročice na sprednjem delu kotla (glej sliko 5). Omenjena ročica ima tri položaje. Želeni položaj izberete tako, da ročico povlečete k sebi ter jo premaknete in namestite v želeni položaj.

Skrajni levi pri levi izvedbi ali skrajni desni položaj pri desni izvedbi se uporablja za kurjenje, kadar je kotel ogret z vseh strani. Sredinski položaj je „kombinirani“ način, kadar peč ogreva prostor pri nizki intenzivnosti, a še vedno dovolj, da je mogoče kuhanje določenih živil, ki jih ni potrebno kuhati pri zelo visoki temperaturi.

Slika 2. Najviša dozvoljena količina goriva

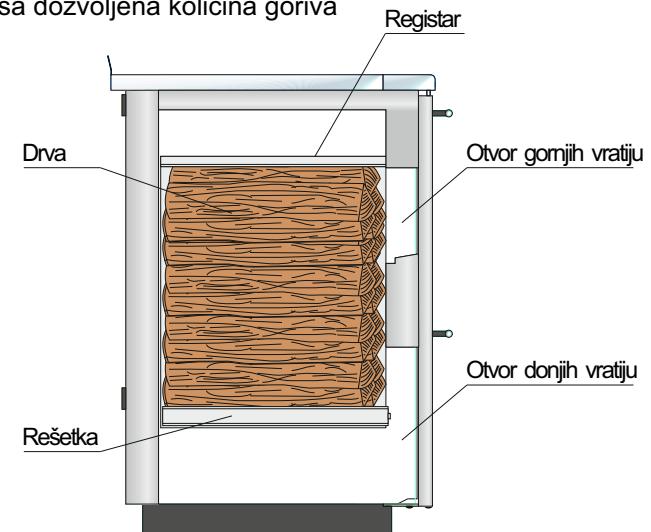


Slika 3. Uporaba zaklopke za potpalu kotla BIO-PEK B

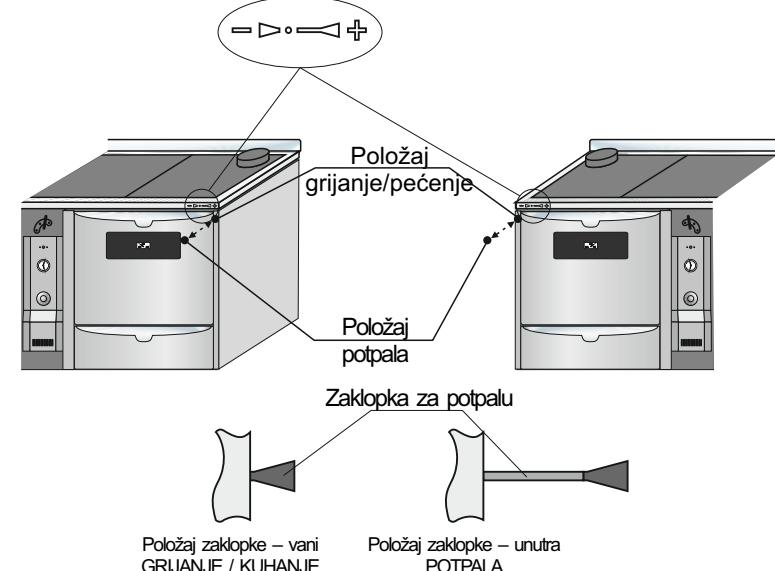

3.5. KORIŠTENJE KOTLA


Čelični toplovodni kotlovi **BIO-PEK** su predviđeni za loženje **krutim gorivom**, a namijenjeni **grijanju** manjih objekata preko centralnog grijanja i u obliku topline predane okolnom prostoru kroz grijajuću ploču. Osim grijanja namijenjeni su za **kuhanje i pečenje** hrane. S obzirom na konkretnе zahtjeve (intenzitet grijanja, pečenje, kuhanje) kotao je potrebno prilagoditi za optimalan rad biranjem režima rada (grijanje/kombinirano/pečenje) (slika 4) te pomicanjem (podizanjem/spuštanjem) rešetke ložišta (slika 4 i 6). Rešetku ložišta moguće je prilagođavati (pre-podešavati) i tijekom rada kotla. Upravo mogućnost podizanja rešetke ložišta omogućuje kuhanje i pečenje tijekom cijele godine.

Slika 4. Korištenje rešetke

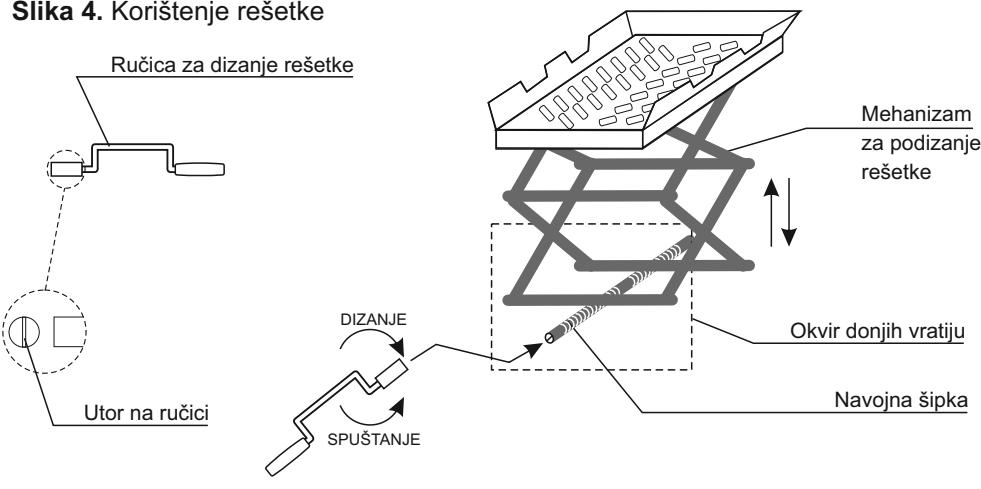


Odabir režima rada "pečenje", "kombinirano" ili režim "grijanja" obavlja ručkom za odabir s prednje strane kotla (vidi sliku 5). Spomenuta ručka ima tri položaja koji se mijenjaju izvlačenjem ručke iz ležišta (povući prema sebi) te zakretanjem do željenog položaja i stavljanjem u ležište za pripadajući položaj. Krajnji lijevi položaj kod lijeve izvedbe, odnosno krajnji desni položaj kod desne izvedbe je položaj "pečenje" kad je pećnica maksimalno zagrijavana sa svih strana. Slijedeći položaj (u sredini) predstavlja "kombinirani" režim rada kada se pećnica zagrijava slabijim intenzitetom, ali još uvijek dovoljno za pečenje hrane sa zahtjevom za niži temperaturni režim.

Slika 2. Najviša dovoljena količina goriva

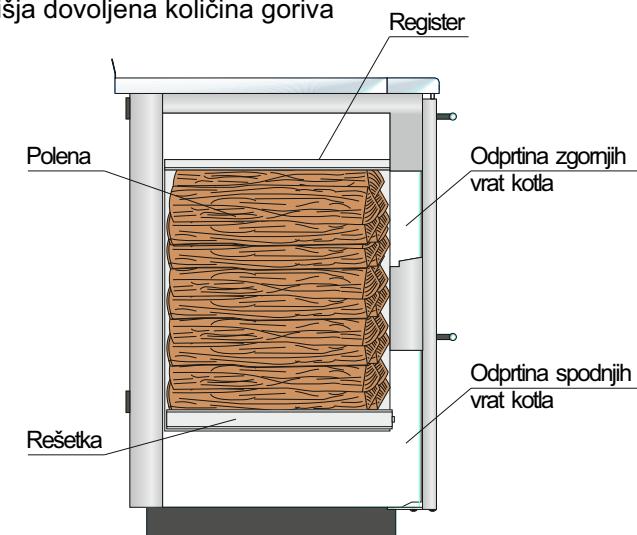

Slika 3. Uporaba dvižne lopute kotla BIO-PEK B


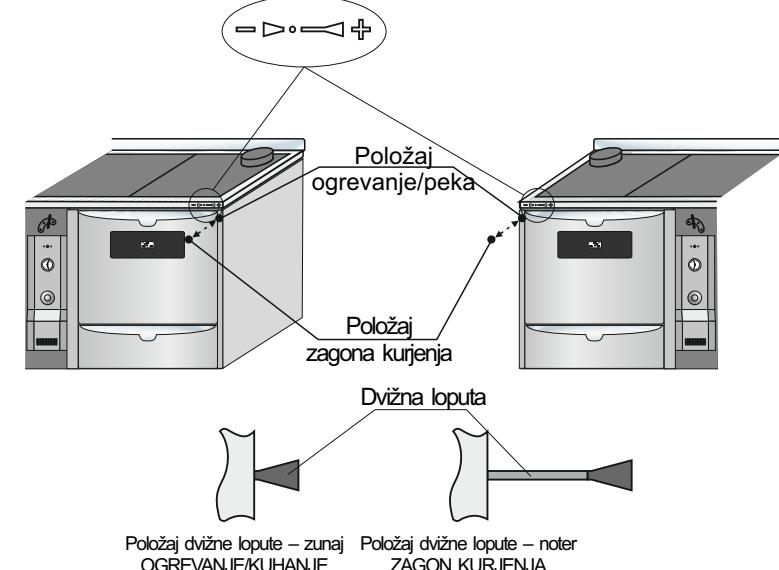


3.4. ZAGON

Naprava potrebuje neprestano dovajanje svežega zraka. Okna in vrata v prostoru, kjer je kotel nameščen, zato ne smejo biti popolnoma zatesnjena. To je še posebej pomembno v prostorih z manj kot 4 m³ na kW nazivne izhodne grelne moči. Kuhinjske nape, ventilatorji in druga ognjišča lahko imajo negativen vpliv na izgorevanje. Če je potrebno, zagotovite dodatno odprtino za dovajanje zraka. Preverite, ali je celoten sistem napoljen z vodo in prezračen. Preverite, ali so nameščene vse varnostne priprave in ali so v dobrem stanju. Preverite, ali je izstopna cev dimnih plinov ustrezno nameščena (ne prepušča plinov).

Odstranite vse predmete, ki ste jih morda pozabili vzeti iz kotla (npr. navodila za uporabo). Preverite, ali stikalo za način (glej sliko 5) in dvižna loputa (glej sliko 3) brezhibno delujeta. Preverite tudi, ali so vsi premični deli ustrezno nameščeni:

- pomicna sprednja rešetka (slika 11) omogoča lažje čiščenje notranjosti, če so spodnja vrata odprta. Rešetko lahko odstranite, če povlečete za nosilce, ki se nahajajo znotraj ogrodja spodnjih vrat.
- Škatlo za pepel postavite v prostor za zbiranje pepela (pod mehanizmom rešetke).
- Oprema (ročica mehanizma, strgalo, krtača za čiščenje in podaljšek za priključitev na dimnik) je postavljena v kurišcu kotla.
- Preverite, ali je izstopna cev za dimne pline hermetično zaprta.
- Preverite, ali je rešetka nameščena v sredini.
- Dvignite in spustite rešetko, da povečate ali zmanjšate izgorevalno komoro. Premaknite rešetko navzdol za ogrevanje, kuhanje in peko ali jo premaknite navzgor za kuhanje in peko.
- Namestite zgornjo grelno ploščo tako, da se njeni robovi ne dotikajo delov iz nerjavečega jekla, ker se lahko brez potrebe segrevajo.
- Dvižno loputo povlecite navzven do omejevalnika (glej sliko 3).
- Prednastavljen regulator vleka nastavite na vrednost „8“ (slika 9).
- Premaknite stikalo za izbiro načina v položaj peka („baking“) (torej v najnižji položaj) (glej sliko 5).
- Naložite polena v izgorevalno komoro in zakurite ogenj. Nekaj minut kasneje, ko začnejo polena goreti, položite želeno količino polena v izgorevalno komoro.
- Dvižno loputo povlecite nazaj do omejevalnika (glej sliko 3).
- Preverite način delovanja kotla (PEKA/KOMBINIRANI NAČIN/OGREVANJE).
- Nastavite regulator vleka tako, da temperatura znotraj kotla ne bo presegla temperature od 85–90° C.
- Naložite polena v izgorevalno komoro in zakurite ogenj. Nekaj minut kasneje, ko začnejo polena goreti, položite želeno količino polena (ne višje kot je prikazano na sliki 2) v izgorevalno komoro. Med prvim zagonom kotla ne polagajte ničesar ne zgornjo grelno ploščo, dokler zaščitni barvni premaz ne pogori.

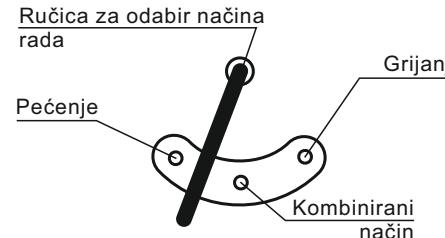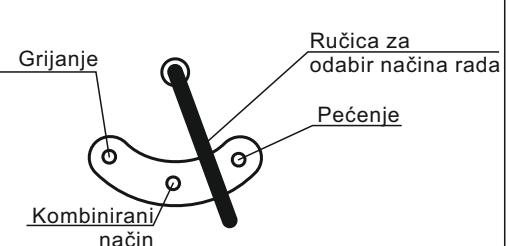Slika 5. BIO-PEK B - L**BIO-PEK B - D**

Zaštitne rukavice

Zaštitne rukavice su obavezne!

3.5.1. LOŽENJE

Prije prvog loženja provjerite:

- tlak u sistemu (tlak vode):

Sistem mora biti napunjeno in odzračen. Tlak hladnog sistema mora biti minimalno 1,0 bar-a (najviše 1,8 bar-a).

– Prozračivanje:

Pobrinite se da prostorija u kojoj je kotao ima dobru ventilaciju. Zrak u prostoriji ne smije sadržavati prašinu.

– Dimnjak:

Dimnjak mora biti redovito pregledavan i održavan od strane ovlaštene osobe (dimnjačar).

– Zaklopke:

Provjerite da li su zaklopke dobro postavljene u kotao.

– Kotao očistite (rešetku u ložištu, pepeljaru...).

Visinu rešetke u ložištu (slika 4, 6) prilagodite ovisno o potrebi za grijanjem.

(Napomena: ako je ložište napunjeno do polovicu, rešetku možete podignuti i za vrijeme rada kotla uz nužni oprez od zaglavljivanja goriva).

Izvući polugu za potpalu prema van do graničnika (slika 3.), postaviti ručku za odabir režima u položaj "pečenje" te potpaliti (vidi sliku 5).

Nakon potpale potrebno je ubaciti drvo u ložište (ne više nego što je prikazano na slici 2), vratiti polugu za kotao natrag do graničnika (slika 3). Kod loženja se preporuča što intenzivnije početno loženje, tako da kotao postigne što brže optimalnu temperaturu 75-85°C. Podesiti regulator propuha da održava max. temperaturu vode u kotlu 85-90°C.

Birati režim rada kotla ručkom za odabir s prednje strane kotla (vidi sliku 5).

Ukoliko se javi intenzivna potreba za kuhanjem ili pečenjem kod manje ili nikakve potrebe za grijanjem prostora (kod toplijih dana) potrebno je otvoriti radijatore ili ugraditi spremnik za sanitarnu vodu s toplinskim izmjenjivačem koji će odvoditi višak topline.

3.5.2. UBACIVANJE GORIVA – neprekidno grijanje



Kod otvaranja vratiju budite oprezni, može se dimiti u prostor!

Kod niskih emisija i visoke iskoristivosti preporučamo:

- dodavanje goriva u kraćim intervalima (30–60 min).

3.5.3. ZIMSKI REŽIM LOŽENJA

Rešetka u ložištu je u najnižem položaju (slika 6).

3.5.4. LJETNI REŽIM LOŽENJA

Rešetka u ložištu je u najvišem položaju (slika 6).

3.0. UPORABA

3.1. GORIVO

V kotlu lahko kurite vse vrste polena v obliki nepredelanoga lesa. Vsebnost vode v polenu mora biti med 15–30 %.

Približna vrednost: polena, ki so bila ustrezno shranjena približno 2 leti.

Polena: dolžine največ 34 cm

V kotel ne dodajte nepriporočenih vrst goriva.



V kotel ne nalagajte prašnih polena – nevarnost eksplozije!

3.2. VARNOSTNI NAPOTKI

- Kotla ne uporablajte za sežiganje.
- Ne dotikajte se vročih delov kotla (grelne plošče, ogrodje kotla, pećice, cevi, izolacijskega pokrova, rešetke, prostora za pepel, odvoda pepela itd).
- V pećico ali na izolacijski pokrov ne postavljajte vnetljivih predmetov.
- Pokrov kurišča in prostora za pepel mora biti vedno zaprt, razen med zagonom, dodajanjem goriva ali odstranjevanjem ostankov. Tako preprečite uhajanje dima ter pregrevanje kotla ter lažje nadzorujete gorenje.
- Grelna plošča ne sme nikoli žareti. Kotel napolnite s čim manjšo količino goriva, drsnik za varčno porabo goriva pa premaknite v ustrezeni položaj.
- Pećice nikoli ne ogrevajte, če je premalo ali nič vode v sistemu ali če je vrednost - sproščene toplove < od nazivne izhodne grelne moči (v poletnem načinu) v kW.
- Kotla ne uporablajte, če se zagreje nad 90° C.

3.3. URAVNAVANJE TEMPERATURE ZNOTRAJ KOTLA

Regulator vleka na sprednji strani kotla (glej sliko 9) uravnava nivo temperature v kotlu.

Toplotno črpalko poganja termostat, ki vključi ali izključi črpalko pri 68° C ter prepreči ohlajanje sistema zaradi hladne vode, preden je dosežen najmanjši nivo temperature.

2.3. PRIKLJUČITEV V ELEKTRIČNO OMREŽJE

Kotli BIO-PEK B so z električnim omrežjem povezani z običajnim priključkom, ki leži pod pokrovom na zadnji strani ohišja. Kotli imajo vgrajen termostat za aktiviranje obtočne črpalki pri 68°C.


2.3.1. PRIKLJUČITEV KOTLA BIO-PEK B V ELEKTRIČNO OMREŽJE

Kotle BIO-PEK B v električno omrežje priključite v skladu z diagramom 3. Obtočna črpalka sistema za centralno ogrevanje mora biti priključena v električno omrežje pred navadnega priključka, ki leži na zadnji strani ohišja. V nasprotnem primeru garancija preneha veljati.

Diagram 3.

BIO-CET B / BIO-PEK B
Shema za priključitev v električno omrežje

- ↓ - ozemljitev kotla
- ↑L - vhodna faza za regulacijski
- ↓L - izhodna faza za regulacijski
- RT - termostat toplotne črpalke

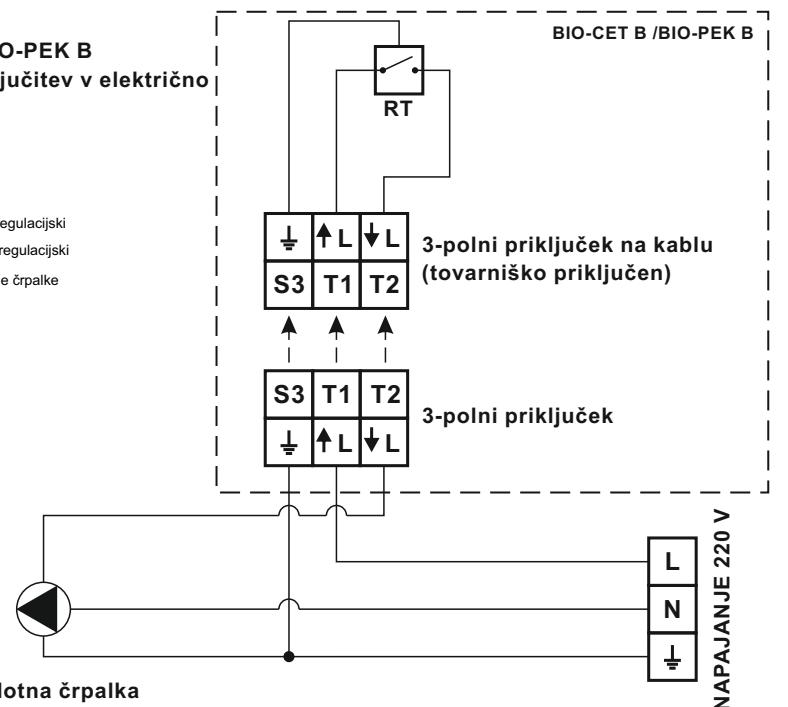

3.5.5. POSTUPAK PEĆENJA



Kod postupka pećenja temperatura vode u kotlu ne smije prelaziti 90°C, ako ima tendenciju prelaska 90°C potrebno je poduzeti potrebne radnje da se to ipak ne dogodi a početi sa pdizanje visine rešetke u ložištu a nakon toga okretati gumb regulatora propuha suprotno od smjera kazaljke na satu. Ako nije moguće odžavati temperaturu vode u kotlu ispod 90°C potrebno je odustati od postupka pećenja.

Postupak pećenja:

- postaviti ručku za odabir režima rada u položaj za "Pećenje"
- regulator propuha max. otvoriti okretanjem gumba regulatora propuha do kraja u smjeru kazaljke na satu
- postaviti rešetku na visinu koja osigurava stalnu otvorenost regulatora propuha (potreba za energijom grijanja prostora pomoću radijatora je veća od toplinske energije koja se može predati vodi) što omogućava stalni dovod dovoljne količine svežeg zraka potrebnog za gorenje i održavanje potrebne temperature pećnice
- drvima puniti ložište prema potrebi
- nakon što je u temperatura pećnice održavana najmanje 10 minuta jednaka ili viša od 220 °C ili potrebna za pećenje pojedine vrste hrane) staviti u pećnicu hranu namijenjenu pećenju
- održavati konstantnu temperaturu pećnice potrebnu za pećenje pojedine vrste hrane redovitim punjenjem ložišta gorivom
- ako je potrebno korigirati temperaturu pećnice na više obavite to primjerenim podizanjem visine rešetke u ložištu ako je to moguće
- ako je potrebno korigirati temperaturu pećnice na niže obavite to primjerenim okretanjem gumba regulatora propuha suprotno od smjera akazaljke na satu
- kad isteknu otprilike dvije trećina vremena potrebnog za pećenje hrane koja je u pećnici okrenite posudu sa hranom za 180° tako da strana posude koja je bila najbliža vratima pećnice bude sada najdalje od vratiju pećnice
- nakon što završite sa pećenjem prilagodite podešenost kotla daljinjam potrebama

3.5.6. POSTUPAK KUHANJA

Kod postupka kuhanja temperatura vode u kotlu ne smije prelaziti 90°C, ako ima tendenciju prelaska 90°C potrebno je poduzeti potrebne radnje da se to ipak ne dogodi a početi sa podizanje visine rešetke u ložištu a nakon toga okretati gumb regulatora propuha suprotno od smjera kazaljke na satu. Ako nije moguće odžavati temperaturu vode u kotlu ispod 90°C potrebno je odustati od postupka kuhanja. Postupak kuhanja nije moguće provoditi ako nije moguće osigurati potrošnju energije na strani vode veću od "Ukupna nazivna snaga na vodu(ljetni režim)" za pojedini model (vidi tablicu).


- regulator propuha max. otvoriti okretanjem gumba regulatora propuha do kraja u smjeru kazaljke na satu
- postaviti rešetku na visinu koja osigurava stalnu otvorenost regulatora propuha (potreba za energijom grijanja prostora pomoću radijatora je veća od toplinske energije koja se može predati vodi) što omogućava stalan dovod dovoljne količine svežeg zraka potrebnog za gorenje i održavanje potrebne temperature kuhanja
- postaviti rukču za odabir režima rada u položaj koji je najprikladniji za potrebu grijanja u trenutku kuhanja, a da se zadovolje gore navedeni uvjeti
- drvima puniti ložište prema potrebi
- nakon što je temperatura grijачe ploče održavana najmanje 5 minuta dovoljno ugrijana za kuhanje postaviti na grijajući ploču posudu sa hranom pripremljeno za kuhanje
- održavati konstantnu temperaturu grijачe ploče potrebnu za kuhanje redovitim punjenjem ložišta gorivom
- nakon što završite sa kuhanjem prilagodite podešenost kotla dalnjim potrebama

2.2. PRIKLJUČITEV NA DIMNIK

Ustrezno nastavljen in vgrajen dimnik je predpogoj za varno delovanje kotla in varčno ogrevanje. Dimnik mora biti dobro izoliran, ne sme prepuščati plinov in mora imeti gladke stene. Na spodnjem delu dimnika morajo biti vgrajena vratca za čiščenje. Z opekami obložen dimnik mora imeti tri plasti iz izolacije iz kamene volne v sredini. Debelina izolacije mora znašati 30 mm, če je dimnik znotraj hiše in 50 mm, če je dimnik zunaj hiše. Notranje dimenzijske dimnika so odvisne od njegove višine in od zmogljivosti kotla (slika 1). Temperatura dimnih izpušnih plinov na izstopni točki mora biti najmanj 30° C višja od temperature na točki kondenzacije. Dimnik lahko izbere in postavi samo pooblaščena oseba.

Največja razdalja med kotлом in dimnikom je 600 mm. Da preprečite vstop kondenzata iz dimnika v kotel, v dimnik vstavite 10 mm izstopne cevi za dimne pline. Najprimernejši tip dimnika prikazuje diagram na sliki 1. kotel lahko povežete z dimnikom z zgornje strani. Premer priključka za dimnik je 150 mm. Za priključitev kotla na dimnik uporabite ustrezen cevi ali koleno, pritrjeno na varjeni podaljšek.

Slika 1. Dimenzijske dimnika za BIO-PEK B

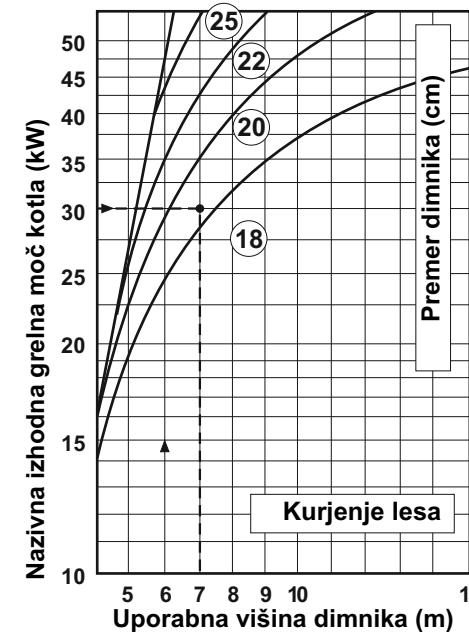

Primer dimenzioniranje dimnika za BIO-PEK 29 B

Izhodna grelna moč kotla: **30 kW**
Gorivo: **les**


Zahtevana uporabna višina dimnika: **7 m**

Zahtevan premer dimnika: **20 cm**


2.1.2.1. POSTOPEK PRIKLJUČITVE TERMIČNEGA VENTILA (Glej diagram 2)

- priključek (8) (notranji navoj $\frac{3}{4}$ ") termičnega ventila mora biti priključen na dotok hladne sanitarne vode, priključek (9) (notranji navoj $\frac{3}{4}$ ") mora biti priključen na nastavek $\frac{3}{4}$ "– $\frac{3}{8}$ " in nato na priključek topotnega izmenjevalca (10) (zunanji navoj $\frac{1}{2}$ ")
- priključek topotnega izmenjevalca (11) mora biti povezan z odtokom
- vijak (6) (notranji navoj $\frac{1}{2}$ ") tipala termičnega ventila (7) (zunanji navoj $\frac{1}{2}$ ")

Diagram 2. Priključki kotla BIO-PEK B-L (velja tudi za kotel BIO-PEK B-D)

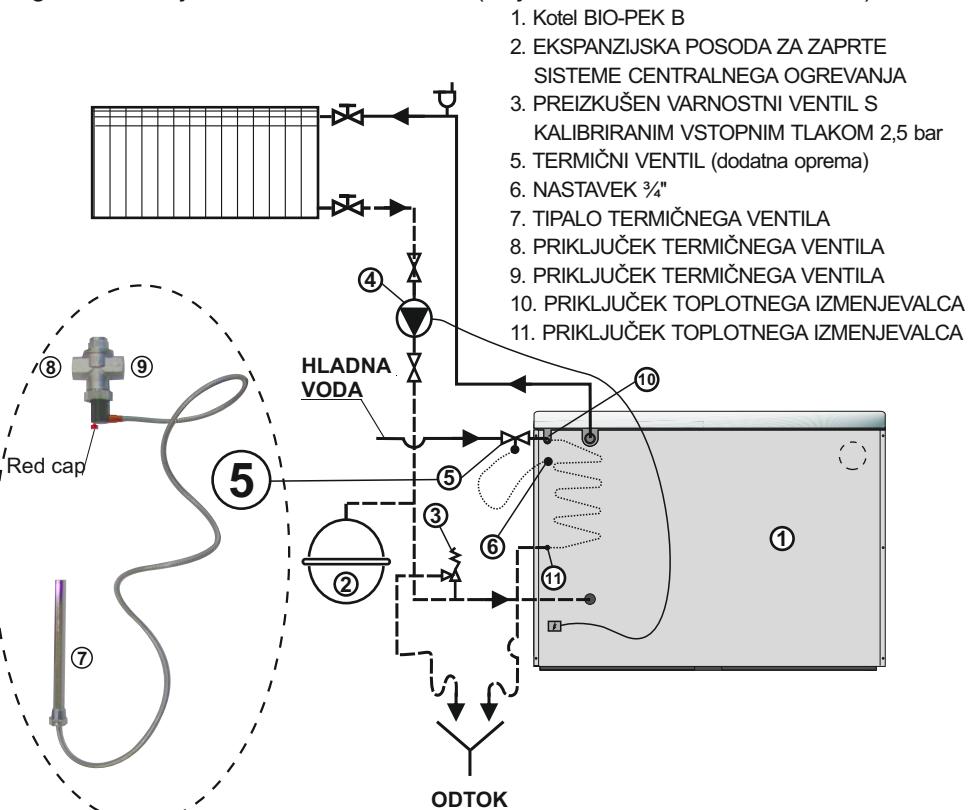

Slika 6. Rešetka

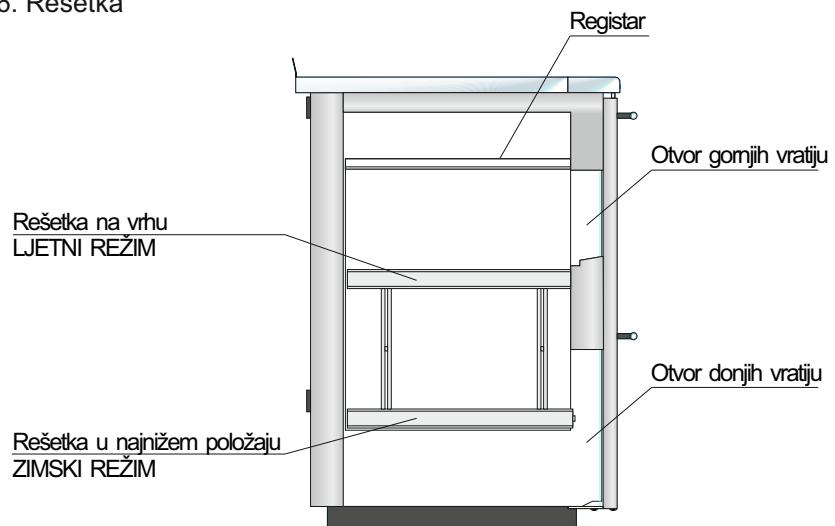

Zaštitne rukavice

Zaštitne rukavice su obavezne!




3.6. ODRŽAVANJE KOTLA

Svaki milimetar čade i nečistoća na izmjenjivačkim površinama kotla znači cca. 5% veću potrošnju goriva.

Štedite gorivo - čistite kotao na vrijeme.

Slika 7. Oprema za čišćenje kotla BIO-PEK B

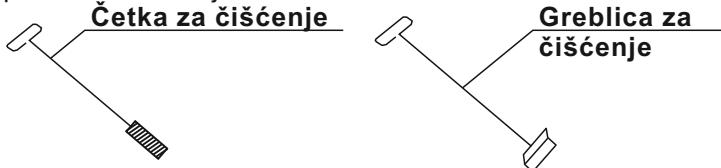

3.6.1. REŠETKE, IZNJENJIVAČKE POVRŠINE i DIMOVOD

Prostor ispod rešetke, samu rešetku te ložište je potrebno svakodnevno čistiti, a ostale dimovodne kanale prema potrebi. Pristup dimovodnim kanalima je moguć skidanjem bočne i srednje grijaće ploče.

Zaklopku za odabir grijanje/pečenje potrebno je postaviti u položaj "grijanje" kako bi dimovodni kanal bio dostupan za čišćenje. Zaklopka je demontažna pa se može i skinuti. Prostor oko pećnice s gornje strane se čisti skidanjem grijaće ploče, a prostor s donje strane kroz otvor za čišćenje ispod pećnice (vidi sliku 8). Nakon čišćenja je potrebno spomenutu zaklopku vratiti na prvobitno mjesto. Vratiti grijaće ploče na predviđeno mjesto te zamaknuti tako da rubovima ne dodiruje okvir od INOX materijala kako se okvir ne bi nepotrebno zagrijavao.

3.6.2. PREGLED I SERVISIRANJE TERMIČKE ZAŠTITE



Termičku zaštitu jedanput godišnje mora provjeriti serviser. Potrebno je pregledati količinu vodenog kamencu u ventilu.
Ako se nakupio voden kamenac, potrebno ga je odstraniti.
Pritisnite crvenu kapu na ventilu (shema 2), voda mora teći u kanalizaciju.

Zaštitne rukavice




Zaštitne rukavice su obavezne!

2.1.1. PRIKLJUČITEV V ODPRT SISTEM CENTRALNEGA OGREVANJA

Če boste kotel vgradili v odprt sistem centralnega ogrevanja, priporočamo, da sistem sestavite v skladu z diagramom 1, odvisno od tipa kotla.

Priključitev v odprt sistem centralnega ogrevanja zahteva vgradnjo odprte ekspanzijske posode (OPC), ki mora ležati nad najvišje ležečim radiatorjem. Če je ekspanzijska posoda v neogrevanem prostoru, jo morate izolirati. Pri modelu BIO-PEK B mora biti obtočna črpalka nameščena do vstopno in izstopno odprtino.

Diagram 1: Priključitev kotla BIO-PEK B-L (velja tudi za kotel BIO-PEK B-D)

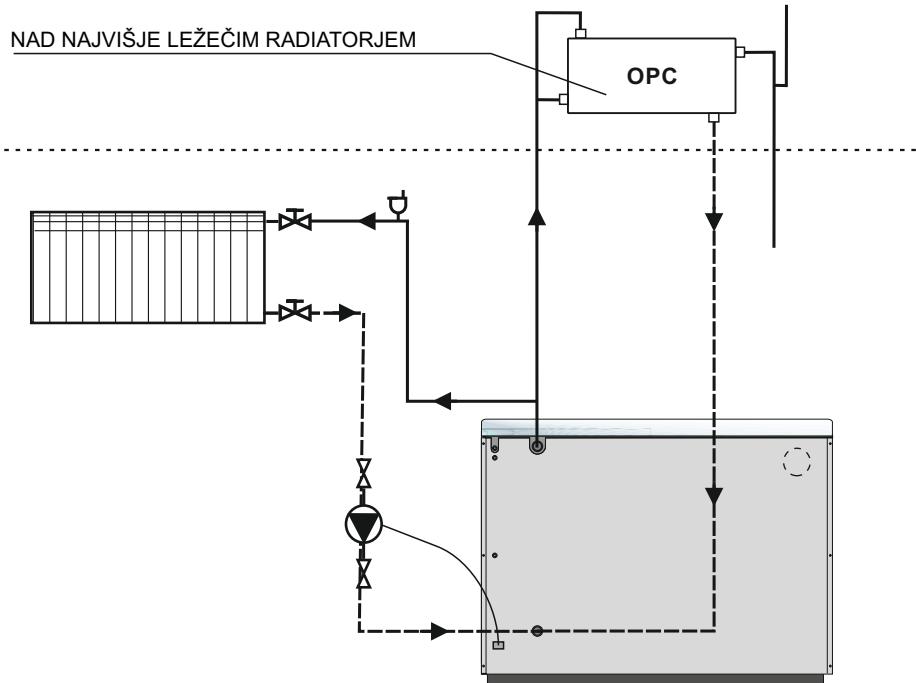

2.1.2. PRIKLJUČITEV V ZAPRT SISTEM CENTRALNEGA OGREVANJA

Če boste kotel vgradili v zaprt sistem centralnega ogrevanja, morate vgraditi preizkušen varnostni ventil, ki ima kalibriran vstopni tlak 2,5 bar, ter ekspanzijsko posodo za zaprte sisteme centralnega ogrevanja. Med kotлом, varnostnim ventilom in ekspanzijsko posodo ne sme biti zapornega ventila. Vgrajen mora biti tudi termični ventil, ki mora biti pritrjen na prednameščene priključke kotla. Priporočen način priključitve v zaprt sistem centralnega ogrevanja prikazuje diagram 2, odvisno od modela kotla.

2.0. NAMESTITEV

Med montažo naprave je potrebno upoštevati vse lokalne predpise ter državne in evropske standarde.

2.1. PRIKLJUČITEV V SISTEM CENTRALNEGA OGREVANJA

Priključitev naprave v sistem centralnega ogrevanja in zagon naprave lahko v skladu s tehničnimi predpisi izvede samo ustrezno usposobljena oseba, ki prevzema odgovornost za brezhibno delovanje vašega kotla.


Naprava mora biti v sistem centralnega ogrevanja povezana z ustreznimi priključki in ne privarjena. Možna je vgradnja v odprt in zaprt sistem centralnega ogrevanja.

3.6.3. ČIŠĆENJE IZMJENJAVAČKIH POVRŠINA


Na kraju loženja:

- Temeljito očistite kotao.
 - Provjerite dimovodnu cijevi i jedanput godišnje je očistite.
 - Zatvorite sva vrata i zaklopke.
 - Ne ispuštajte vodu.
- Ako ne upotrebljavate kotao duže vrijeme postoji mogućnost od smrzavanja vode u kotlu. Dodajte sredstvo protiv smrzavanja.

Slika 8. Čišćenje površina – kotel BIO-PEK B-D (vrijedi i za kotao BIO-PEK B-L)

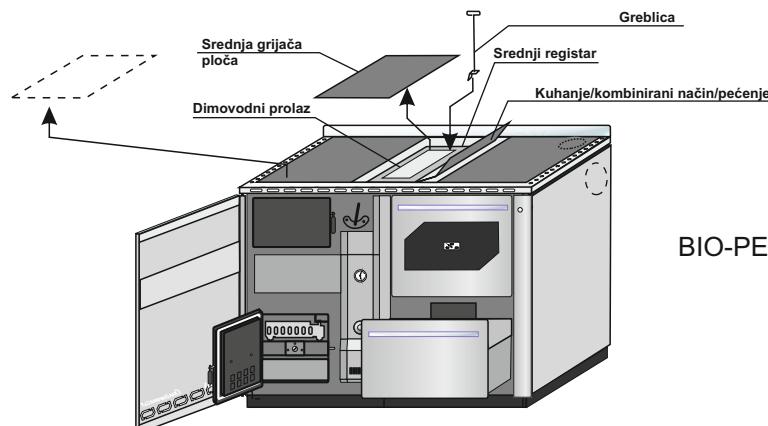


BIO-PEK 17, 23 B

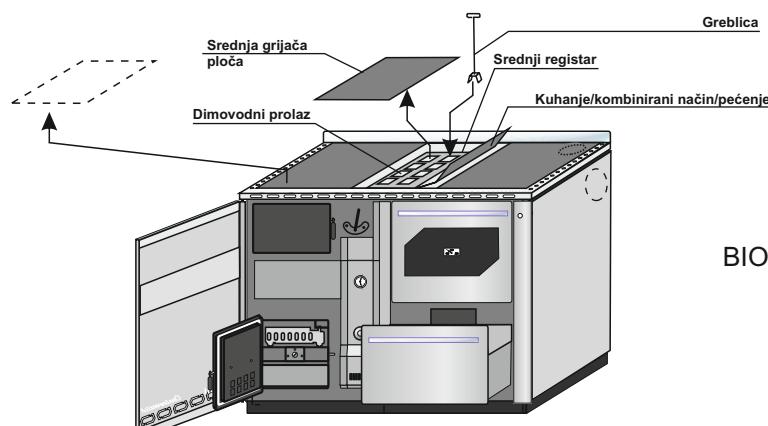


BIO-PEK 29 B


Slika 9. Osnovni dijelovi

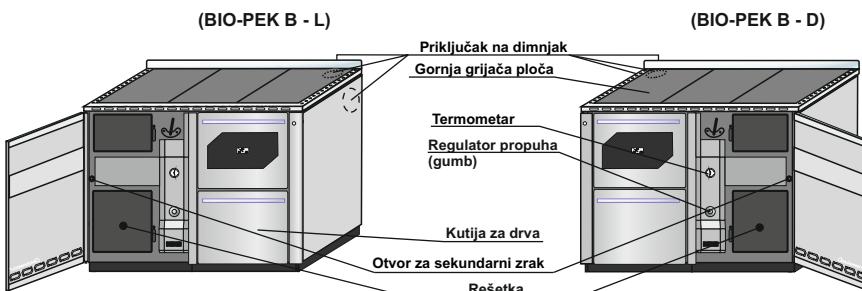

Slika 10. Kotao BIO-PEK B – D (vrijedi i za kotao BIO-PEK B – L)

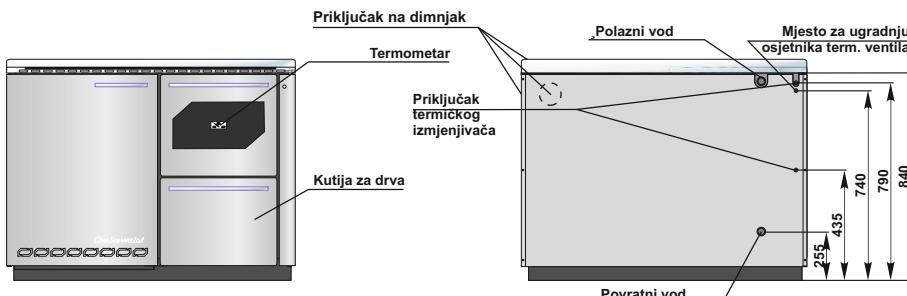

Slika 11. Prednja rešetka i alat za dizanje rešetke

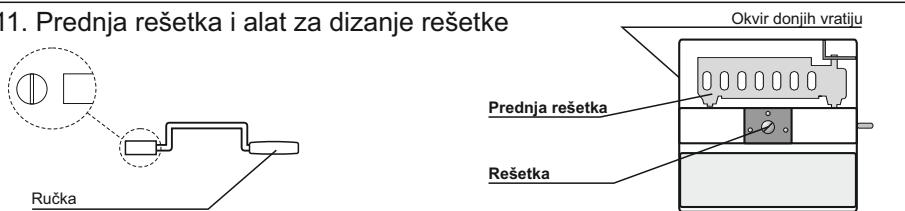**1.3. VARNOSTNI NAPOTKI**

Kotel in njegovi dodatki so skrbno izdelani in ustrezajo vsem relevantnim varnostnim predpisom.

Vaš kotel je opremljen s standardnim termostatom za upravljanje z obtočno črpalko, ki se vključi pri 68° C. Ta termostat deluje pri napetosti 230 V AC. Neustrezna namestitev ali popravilo lahko privede do nastanka smrtno nevarnega električnega šoka. Namesti ga lahko samo ustrezno usposobljen električar.

Simboli za nevarnost:

Posebej pozorno si oglejte naslednje simbole v navodilih za uporabo.



Ta simbol opozarja na varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč in na navodila za uporabnika in/ali izpostavljene osebe.

1.4. POMEMBNE INFORMACIJE

Med montažo naprave je potrebno upoštevati vse lokalne predpise ter državne in evropske standarde.

Kotla ne spreminjaite, razen če uporabljate originalne dodatke, ki jih ponujamo mi, ali če dela izvede naša servisna služba.

Uporabljajte le originalne nadomestne dele. Dobite jih lahko pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri proizvajalcu. Med nameščanjem naprave je potrebno upoštevati evropske standarde.

Redno vzdržujte in čistite napravo, izstopne cevi za plin, priključke in cevi.



POZOR:

Cevi se lahko zamašijo, če kotel segrejete, potem ko ga dlje časa niste uporabljali. Preden zaženete kotel, naj cevi pregleda strokovnjak (dimnikar).

Med ogrevanjem zagotovite zadosten dotok svežega zraka v prostor, kjer je nameščen kotel. Zrak se mora zamenjati vsaj 0,8-krat na uro, zato mora biti prostor dobro prezračen. Morda boste morali svež zrak dovajati od zunaj, če so okna v prostoru, kjer je kotel nameščen, dobro zatesnjena, ali če so v prostoru še druge naprave, npr. kuhinjska napa, sušilni stroj, ventilator, itd.

1.1. UVOD

Jekleni kotli BIO-PEK B delujejo na trdna goriva in so namenjeni ogrevanju manjših prostorov kot tudi kuhanju in pečenju. Nazivna izhodna grelna moč znaša 18, 23 ali 30 kW. Dodatno izhodno grelno moč poveča zgornja grelna plošča. Možna je vgradnja v odprt ali zaprt sistem centralnega ogrevanja.

Na voljo sta leva in desna postavitev kotla – s priključkom za dimnik na levi ali desni strani. Kotli BIO-PEK B so opremljeni tudi z regulatorjem vleka (za reguliranjem temperature kotla), s termometrom (ki prikazuje temperaturo kotla in vodni tlak znotraj kotla), s termostatom za krmiljenje obtočne črpalke, ki se vklopi pri 68°C; s termometrom v pečici, s topotnim izmenjevalcem in s priključkom za ventil topotne zaščite (ki omogoča vgradnjo v zaprte sisteme centralnega ogrevanja), kot tudi z dodatno rešetko za poletni način ogrevanja.

Na voljo sta naslednji postaviti:

BIO-PEK B-L: leva različica bez vgrajene obtočne črpalke

BIO-PEK B-D: desna različica bez vgrajene obtočne črpalke

Velika vrata in izgorevalna komora kotla omogočata kurjenje velikih kosov polena, kot tudi enostavno čiščenje in vzdrževanje. Kotel BIO-PEK B je varčen in okolju prijazen. Navodila za uporabo skrbno preberite, da se poučite o ustrezni montaži, uporabi in vzdrževanju. Upoštevajte navodila za uporabo, da boste lahko kotel uporabljali v skladu z njegovim namenom ter da vam bo v vašem domu služil še mnogo let.

1.2. NAMEN

Jekleni kotli BIO-PEK B so namenjeni kurjenju s **trdnim gorivom** ter **ogrevanju** manjših prostorov, kot tudi **kuhanju** in **peki**. Na voljo sta dva modela z nazivno izhodno grelno močjo 18, 23 ali 30 kW. V primerni pogojih lahko s kotлом ogrevate več kot eno nadstropje. Kotel lahko vgradite v odprte ali zaprte sisteme centralnega ogrevanja. Dva osnovna modela omogočata priključitev dimnika na levi ali desni strani.

Moderen dizajn in dimenzijske ustrezajo standardnim dimenzijskim pohištva, zato ga zlahkoto postavite v kuhinjo ali v katerikoli drug prostor v hiši, ki je neposredno povezan z dimnikom. Možnost izbiranja med zimskim in poletnim načinom ogrevanja omogoča kuhanje skozi celo leto.

3.7. OTKLANJANJE GREŠAKA

3.7.1. PREGRIJAVANJE KOTLA

Kotao se može pregrijavati ako:

- je premalo vode u sistemu.
- kotao ili sistem nisu dobro odzračeni.
- je protok u radijatore zatvoren (zatvoren mješajući ventil, zatvoren zaporni ventil).
- cirkulacijska pumpa ne radi.
- mehanizam za postavljanje rešetke je postavljen previšoko.
- donja vrata su otvorena
- regulator propuha je podešen previšoko.

Ako je termička zaštita ugrađena na pripremljeni termički izmenjivač, osjetnik termičkog ventila omogućava rashladnoj tekućini da cirkulira iznad 95°C te sprječava pregrijavanje kotla.

Važna napomena!

Radnje u slučaju pregrijavanja kada termička zaštita ne radi:

- Otvorite sve ventile (mješajući ventili, zaporni ventili).
- Zatvorite regulator propuha.
- Zatvorite donja kotlovska vrata.

Ako poduzete radnje nemaju učinak, izvadite žar.

3.7.2. DIMLJENJE U PROSTOR

Dimljenje se javlja kada je potlak dimnih plinova premalen.

Radnje za sprečavanje:

- Zatvorite donja kotlovska vrata, izvucite zaklopku u položaj POTPALA (slika 3).
- U slučaju korištenja kot niskog atmosferskog tlaka: s papirom najprije zagrijte dimovodne cijevi tako da dobijete potlak u dimovodnim cijevima.

Radnje kada se neprekidno dimi:

- Zaklopku ne koristiti više od sredine. Po potrebi ga nastaviti niže.
- Potlak u dimnjaku mora provjeriti dimnjačar. Tlak mora biti izražen u mbar (vidi tehnički podaci o dozvoljenom tlaku u dimnjaku za svaki tip kotla).

Ako vrijednosti nisu zadovoljene kod rada kotla, s dimnjačarom pe posavjetujte oko obnove dimnjaka.



EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Proizvođač
 Manufacturer:
 Naziv i adresa
 Name and address:

Centrometal d.o.o.
 HR-40306 Macinec, Glavna 12, Croatia

punom odgovornošću izjavljuje, da
 We declare under our sole responsibility that

proizvod
 Product designation:
 tip / model
 Type / model:

Etažni kotao
 Cookers burnings wood (Floor heating boilers)
 BIO-CET 17 B, BIO-CET 23 B, BIO-CET 29 B,
 BIO-PEK 17 B, BIO-PEK 23 B, BIO-PEK 29 B,

odgovara zahtjevima slijedećih
 propisa

is in conformity with the provisions of the following regulations

1. Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine", br. 86/2008.); Zakon o izmjenama i dopunama zakona o građevnim proizvodima ("Narodne novine", br. 25/2013.)
Regulation (EU) No 305/2011
2. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica ("Narodne novine", br.135/2005.)
LVD Directive 2006/95/EC and its amendments
3. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Narodne novine", br.16/2005.)
EMC Directive 2004/108/EC and its amendments

i također zadovoljava zahtjeve slijedećih standarda
 and also complies with the following standards

Directive 2006/95/EC	EN 60335-1:2002, EN 60335-2-102:2006, EN 62233:2008
Directive 2004/108/EC	EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-3:2007
Regulation (EU) No 305/2011	EN 12815:2002/A1:2005

Godina izdavanja c oznake
 Year of affixing of CE marking

2012.


Mjesto i vrijeme izdavanja
 Place and date of issue
 Macinec, 15.04.2013.

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe
 Name, surname and signature of authorized person



Tehnički direktor/ Tech. manager: Tihomir Zidarić

Centrometal d.o.o.
 3 MACINEC, Glavna 12
 Centrala 040/372-600, Fax: 372-611


BIO-PEK B - D

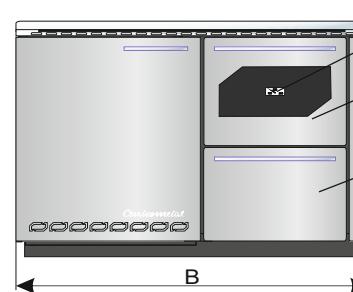


BIO-PEK B - L

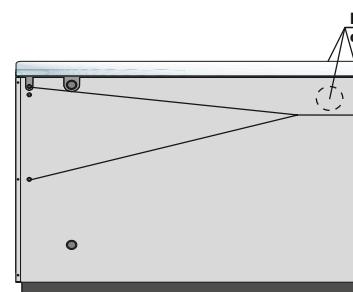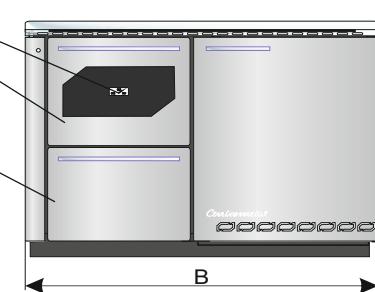

BIO-PEK B - L

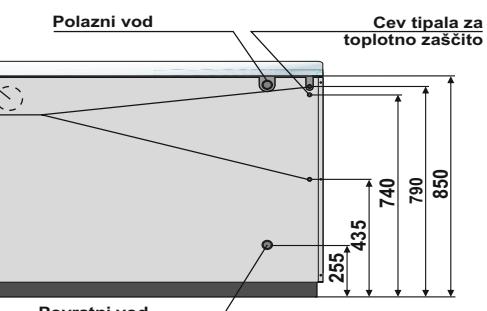

BIO-PEK B - D




TEHNIČNI PODATKI

TIP	BIO-PEK 17 B	BIO-PEK 23 B	BIO-PEK 29 B
Skupna nazivna grelna izhodna moč (zimski način) (kW)	18	24	30
Skupna nazivna grelna moč za vodo (zimski način) (kW)	12	19	25
Skupna nazivna gr. moč na okolico (zimski način) (kW)	6	5	5
Skupna nazivna gr. moč za vodo (poletni način) (kW)	3,7	6,98	9,7
Največji dovoljeni vodni tlak (bar)	2,5	2,5	2,5
Najmanjše zahteve za vlek dimnika (Pa)	10	13	15
Povpr. temp. dimnih plinov pri nazivni grelni moči (°C)	265	269	272
Masni pretok dimnih plinov pri nazivni grelni moči (g/s)	16,4	18,1	20,3
Tipičen cikel polnjenja z gorivom pri nazivni moči (hour)	2,0	2,0	2,0
Tip goriva	Polena	Polena	Polena
Min. dovoljena razdalja od sosednjih vnetljivih mat. (mm)	50	50	50
Dolžina kotla (A) (mm)	635	635	635
Širina kotla (B) (mm)	1000	1100	1150
Vtična kotla (C) (mm)	885	885	885
Prikluček na dimnik (mm)	150	150	150
Polazni in povratni vod kotla (notranji navoj) (R)	1"	1"	5/4"
Prikluček tipala termičnega ventila (notranji navoj) (R)	1/2"	1/2"	1/2"
Izmenjevalec temperature (zunanji navoj) (R)	3/8"	3/8"	3/8"
Najvišja dovoljena temperatura vode (°C)	90	90	90
Masa kotla (kg)		234	258
Odporna zgomiljih vrat kotla (Š x V) (mm)	240 x 150	240 x 150	240 x 150
Odporna spodnjih vrat kotla (Š x V) (mm)	205 x 275	250 x 275	250 x 275
Pečica - Širina x Vtična x Globina (mm)	400 x 260 x 415	400 x 260 x 415	400x260x415

TECHNICAL DATA

TYPE	BIO-PEK 17 B	BIO-PEK 23 B	BIO-PEK 29 B
Total nominal heat output (winter mod) (kW)	18	24	30
Nominal heat output to hot water (winter mod) (kW)	12	19	25
Nominal heat output to the surro. area (winter mod) (kW)	6	5	5
Nominal heat output to hot water (summer mod) (kW)	3,7	6,98	9,7
Max. operating water pressure (bar)	2,5	2,5	2,5
The min. chimney draught requirements (Pa)	10	13	15
The mean flue gas temp. at nominal heat output (°C)	265	269	272
The flue gas mass flow at nominal heat output (g/s)	16,4	18,1	20,3
Typical refuelling intervals at nominal heat output (hour)	2,0	2,0	2,0
Fuel type	Wood	Wood	Wood
Min. distance from adjacent combustible materials (mm)	50	50	50
Lenght of the boiler (A) (mm)	635	635	635
Width of the boiler (B) (mm)	1000	1100	1150
Height of the boiler (C) (mm)	885	885	885
Chimney connection (mm)	150	150	150
Boiler water inlet / outlet (inner thread) (R)	1"	1"	5/4"
Thermic valve sensor connection (inner thread) (R)	1/2"	1/2"	1/2"
Heat exchanger (outer thread) (R)	3/8"	3/8"	3/8"
Max. operating water temperature (°C)	90	90	90
Boiler mass (kg)		234	258
Opening for upper boiler door - WxH (mm)	240 x 150	240 x 150	240 x 150
Opening for lower boiler door - WxH (mm)	205 x 275	250 x 275	250 x 275
Baking chamber dimens. - Width x Height x Depth (mm)	400 x 260 x 415	400 x 260 x 415	400 x 260 x 415

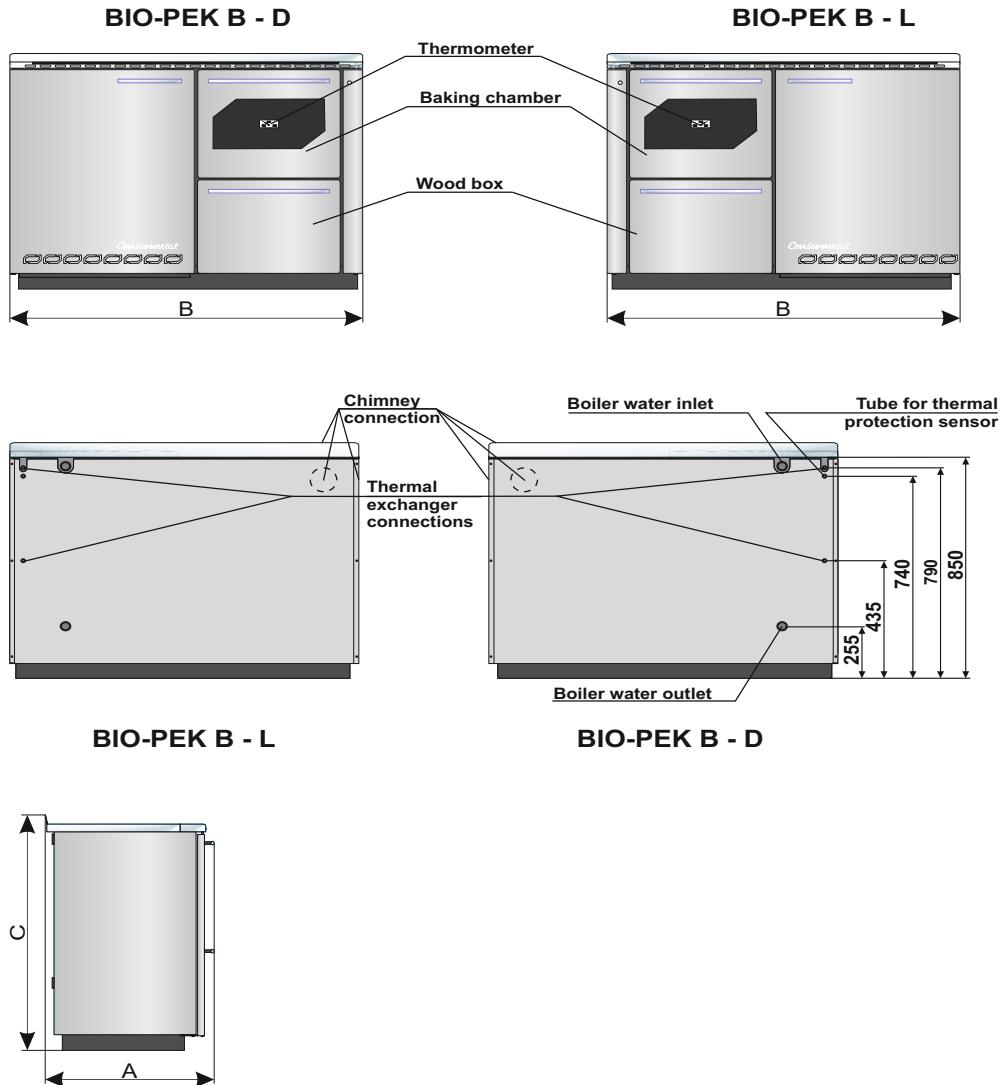

Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA

EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Proizvođač
Manufacturer:
Naziv i adresa
Name and address:

Centrometal d.o.o.
HR-40306 Macinec, Glavna 12, Croatia

punom odgovornošću izjavljuje, da
We declare under our sole responsibility that

proizvod Product designation: tip / model Type / model:	Etažni kotao Cooks burnings wood (Floor heating boilers) BIO-CET 17 B, BIO-CET 23 B, BIO-CET 29 B, BIO-PEK 17 B, BIO-PEK 23 B, BIO-PEK 29 B,
--	---

odgovara zahtjevima slijedećih
propisa
is in conformity with the provisions of the following regulations

1. Zакон о грађевним производима ("Народне новине", бр. 86/2008.); Закон о изменама и допунама закона о грађевним производима ("Народне новине", бр. 25/2013.)
Regulation (EU) No 305/2011
2. Правилник о електричној опреми намјенијеној за употребу унутар одређених напонских граница ("Народне новине", бр.135/2005.)
LVD Directive 2006/95/EC and its amendments
3. Правилник о електромагнетској компатibilnosti ("Народне новине", бр.16/2005.)
EMC Directive 2004/108/EC and its amendments

i također zadovoljava zahtjeve slijedećih standardi
and also complies with the following standards

Directive 2006/95/EC	EN 60335-1:2002, EN 60335-2-102:2006, EN 62233:2008
Directive 2004/108/EC	EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-3:2007
Regulation (EU) No 305/2011	EN 12815:2002/A1:2005

Godina izdavanja c oznake
Year of affixing of CE marking

2012.

Mjesto i vrijeme izdavanja
Place and date of issue
Macinec, 15.04.2013.

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe
Name, surname and signature of authorized person

Tehnički direktor / Tech. manager: Tomislav Židarić

Centrometal d.o.o.
3 MACINEC, Glavna 12
Centračna 040/372-600, Fax: 372-611

3.7. TROUBLESHOOTING

3.7.1. BOILER OVERHEATING

The boiler may overheat if:

- there is too little water in the system.
- the boiler or system are not fully vented.
- circulation in the radiators and to the hot water tank is interrupted (mixer closed, valve closed).
- the pump is stationary.
- the combustion controlling mechanism is set too high.
- the ash door is open.
- the draught regulator is set too high.

If the thermal process safeguard is connected to the built-in thermal safety device, the thermo valve sensor allows coolant to flow at a boiler water temperature of more than 95°C. This prevents the boiler from overheating further.

Important note!

Action to take in the event of overheating when the thermal process safeguard is not working:

- Open all hydraulic blocking organs (mixers, valves).
- Close draught regulator.
- Close the ash door.

If none of these actions bring the desire result, remove the firebed.

3.7.2. FLUE GAS ESCAPING

Flue gas escapes when the flue draught is too low.

Remedy for flue gas escaping when heating up:

- Close ash door, put hinged flap in STARTUP FIRING position (image 3).
- In the event of low-pressure weather conditions: use paper to pre-heat the flue (flue cleaning door) to remedy overpressure in the flue.

Remedy for flue gas escaping when replenishing:

- You were replenishing too soon, i.e. there is still too much material in the boiler – it is best to wait until there are just embers.
- Before opening the filling door, the draught regulator can be fully closed, then wait a few minutes before opening the heating doors.

Remedy for flue gas escaping permanently:

- Set the fuel economy slider no higher than the centre, and below if necessary.
- Have the flue draught checked by a chimney sweep during use. This must be (see technical data regarding the chimney pressure for each type of the boiler) mbar. If this draught is not reached during operation, you should talk to your chimney sweep / installer about renovating the chimney.

1.1. INTRODUCTION

Steel boilers BIO-PEK B are constructed for solid fuel firing and are aimed for heating of smaller premises as well as for cooking and baking. They are produced with an nominal thermal output of 18, 23 and 30 kW. Additional thermal output is achieved through the upper heating plate. Integration into open and close central heating systems is possible.

There is left and right boiler design – left or right chimney connection. BIO-PEK B boilers are also basicly equiped by an draught regulator (for the boiler temperature regulation), by an thermomanometer (which shows the boiler temperature and water pressure inside the boiler), by an thermostat which steeres the circulation pump set up to 68°C, by a baking chamber thermometer, by an thermic exchanger and by an connection for thermal security valve (which enables the implementation into closed central heating systems), as well as by an additional grill for summer firing regime.

It is produced in following design:

BIO - PEK B - L - left variant without integrated circulation pump

BIO - PEK B - D - right variant without integrated circulation pump

Big door and combustion chamber of the boiler enable firing with big peaces of wood, as well its easy cleaning and maintanance. BIO-PEK B is economic and ecologicaly acceptable. All instructions have to be carefully studied, to learn about correct assembling, handling, use and maintenance. This is necessary in order to enable your boiler to operate according to its purpose and produce heat for your home for many years.

1.2. PURPOSE

Steel boilers BIO-PEK B are aimed to be fired with **solid fuel**, and are engineered for **heating** of smaller premises as well as for **cooking** and **baking**. They are produced in two models with a nominal thermal output of 18, 23 and 30 kW. If the heating requirement corresponds to the needs, they can produce the heating energy for more than only one floor. Boilers can be integrated into open and close central heating systems. Two basic types are enabled for the connection to the chimney on their right or left side

Its modern design and dimensions fits into usual furniture standards, enables the integration into the kitchen space, as well as into any other room inside the house, if there is a direct connection to the chimney. Possibility to choose summer and winter firing regime enables cooking during the whole year.

1.3. SAFETY PRECAUTIONS

The boiler and related accessories are state of the art and meet all applicable safety regulations.

Your boiler is fitted as standard with a thermostat for activating the circulation pump, for activating on 68°C. This thermostat operates at a voltage of 230 V AC. Improper installation or repair can pose the danger of life-threatening electric shock. Installation may be performed only by appropriately qualified technicians.

Caution symbols:

Please take careful note of the following symbols in this Operating Manual.



This symbol indicates measures for protection against accidents and warning for the user and / or exposed persons.

1.4. IMPORTANT INFORMATIONS

All local regulations, including those referring to national and European standards need to be complied with when installing the appliance.

The boiler must not be modified unless using the tested original accessories we provide or if the work is undertaken by our Customer Service.

Only fit original spare parts. These can be obtained from your customer service partner or directly from ourselves. European standards need to be complied with when installing the appliance.

Regular care and cleaning of the appliance, flue gas outlets, connecting piece and flue.

CAUTION:

The flue may block if the boiler is heated again after a long period of it not being used.

Before starting the boiler, have the flue checked by a specialist (chimney sweep).

Ensure sufficient supply of fresh air in the installation room when heating. The air must be replaced at least 0.8 times an hour through constant and reliable room venting. Fresh air may have to be provided from outside if the windows and doors in the room where the boiler is installed are well sealed or if this room contains other equipment, such as extractor hoods, clothes dryer, fan etc.

Image 9. Basic parts

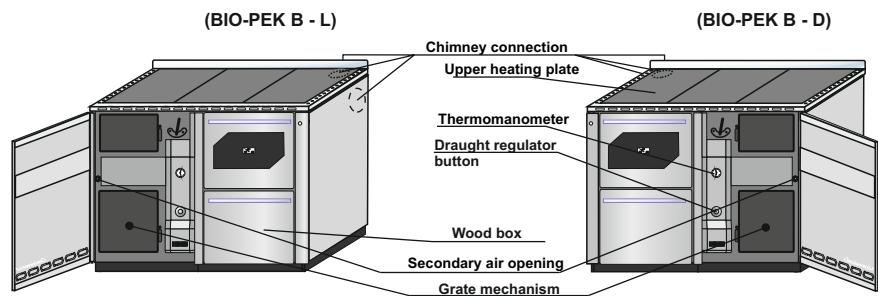


Image 10. - BIO-PEK B - D (applies to BIO-PEK B - L)


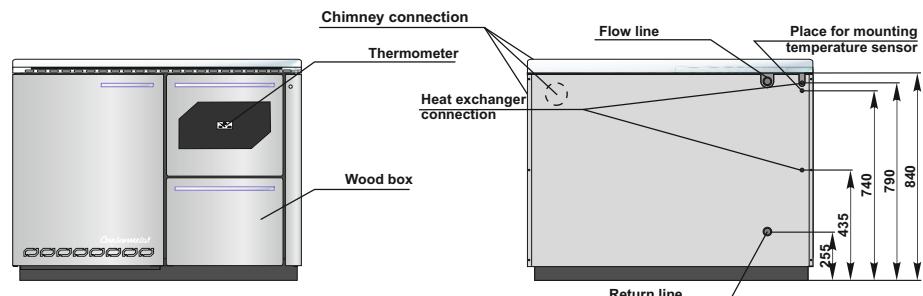


Image 11. - The front grid and a tool for raising grid

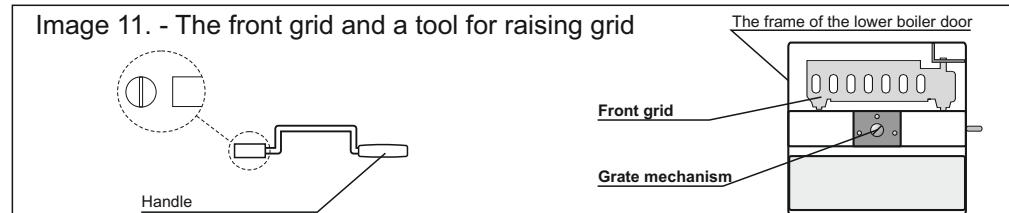


3.6.3. CHECKING AND SERVICING THE THERMAL PROCESS SAFEGUARD

At the end of the heating period:

- Clean the boiler thoroughly
- Check the flue pipe to the flue for dirt and clean at least once a year.
- Close all doors and air chokes.
- Do not drain off the water.

If the device remains out of service for a long while during the heating period, the components carrying water may freeze. Fill with antifreeze.

Image 8. Exchange surfaces cleaning - BIO-PEK B-D (applies to BIO-PEK B - L)

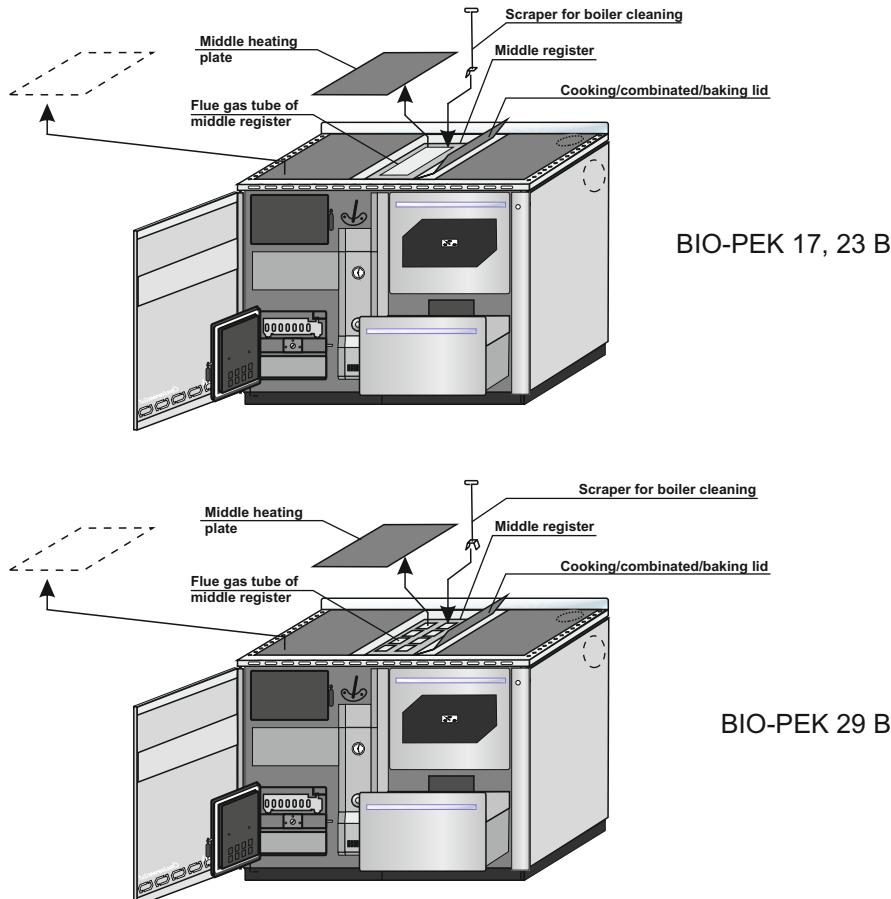

2.0. INSTALLATION

All local regulations, including those referring to national and European standards need to be complied with when installing the appliance.

2.1. CONNECTION TO THE CENTRAL HEATING SYSTEM


Connection to the central heating system and the start up have to be performed according all technical standards, on behalf of the authorized person which assumes the responsibility for proper functioning of Your boiler.

Connections to the central heating system have to be performed by application of proper fittings and not by welding. Integration into open and close central heating systems is possible.

2.1.1. INTEGRATION INTO AN OPEN CENTRAL HEATING SYSTEM

If the boiler should be connected to an open central heating system, we recommend the system to be constructed according to the diagram 1., depending on the type of the boiler. Connection to an open central heating system requires the implementation of an open expanding vessel (OPC), which level has to be above the highest positioned radiator. If the expansion vessel is situated inside a non heated room, it has to be insulated. If connected to the BIO-PEK B model, the circulation pump can be installed on the inlet as well as on the outlet.

Diagram 1. Connecting an BIO-PEK B - L (applies to BIO-PEK B - D)

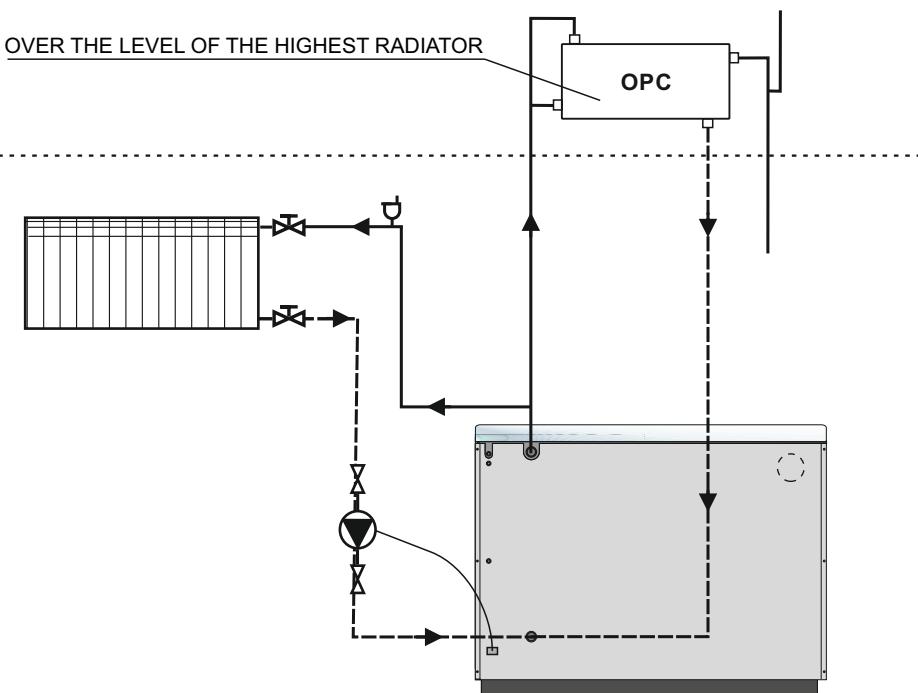

2.1.2. CONNECTION TO THE CLOSED CENTRAL HEATING SYSTEM


If the boiler should be connected to an closed central heating system, there **has to** be built in a **tested safety valve** calibrated to 2,5 bar opening pressure and an expansion vessel for closed central heating systems. Between boiler, safety valve and the expansion vessel there should be no stop valves. It also **has to be built in a thermic valve** fixed on preinstalled connection points of the boiler. Recommendation for the connecting to the closed central heating system is displayed on the diagram 2., depending of the boiler's model.

3.6. MAINTENANCE OF THE BOILER

Every millimeter of soot on the exchange surfaces and in the flues means about 5 % more fuel consumption.

A clean boiler saves fuel and protects the environment.
Save fuel – always clean the boiler in good time!

Image 7. BIO-PEK B - cleaning equipment

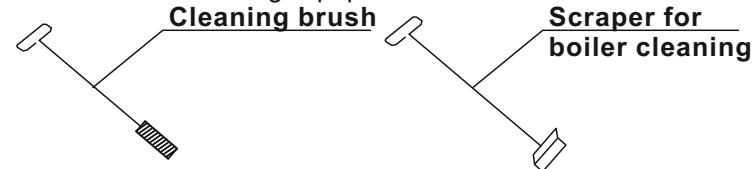

3.6.1. GRATE, EXCHANGE SURFACES and FLUES

The space under the grate and the grate itself have to be cleaned every day other flue exhaust channels only when necessary. The access to flue exhaust channels is possible by opening the upper steel cover.

Before cleaning of the registers, the firing regime switch has to be set into the position „heating“, in order the flue exhaust channel could be accessible. The switch can be entirely removed. The space around the baking chamber can be cleaned by removing the upper steel plate and the space under the baking chamber is accessible from the bottom (see image 8). After the cleaning the mentioned switch have to be placed back into the start position and the upper heating plate has to be put on in order its edges do not touch the stainless steel parts, which could be unnecessarily warmed.

3.6.2. CHECKING AND SERVICING THE THERMAL PROCESS SAFEGUARD




The function of the thermal process safeguard must be checked once a year by a technician and the amount of, limescale in the thermal safety device must be checked. If there is limescale in the thermal safety device then it must always be removed. Press the red cap against the valve (diagram 2) - Water must flow out into the funnel.

Protective gloves

Protective gloves are obligatory!



Image 6. The height-adjustable grate

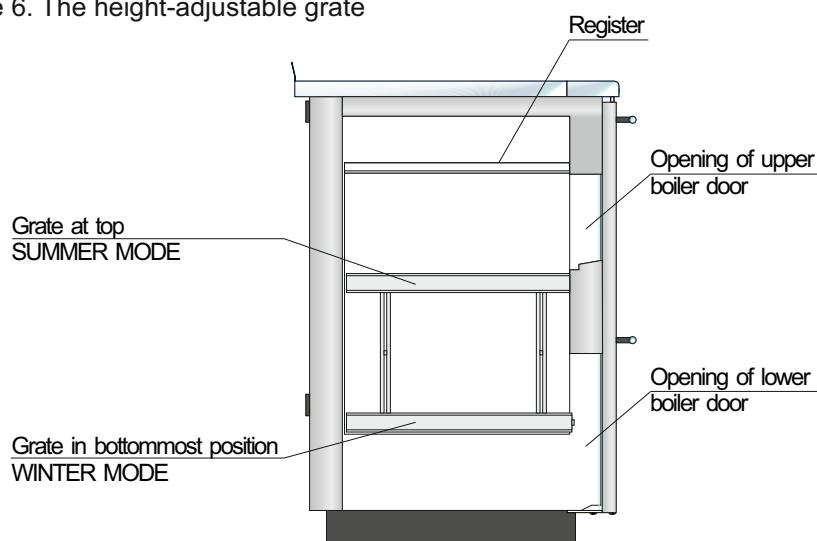


Protective gloves

Protective gloves are obligatory!**2.1.2.1. PROCESS OF CONNECTING A THERMIC VALVE (see diagram 2.)**

- connection (8) (inner thread 3/4") of the thermal valve has to be connected with cold domestic water inlet from the water supply, and the connection (9) (inner thread 3/4") have to be connected to the reduction 3/4" - 3/8", after that to the heat exchanger connection (10) (outer thread 1/2").
- heat exchanger connection (11) to be connected to the sewerage.
- screw (6) (inner thread 1/2") thermal valve sensor (7) (outer thread 1/2").

Diagram 2. - Connecting an BIO-PEK B - L (applies to BIO-PEK B - D)

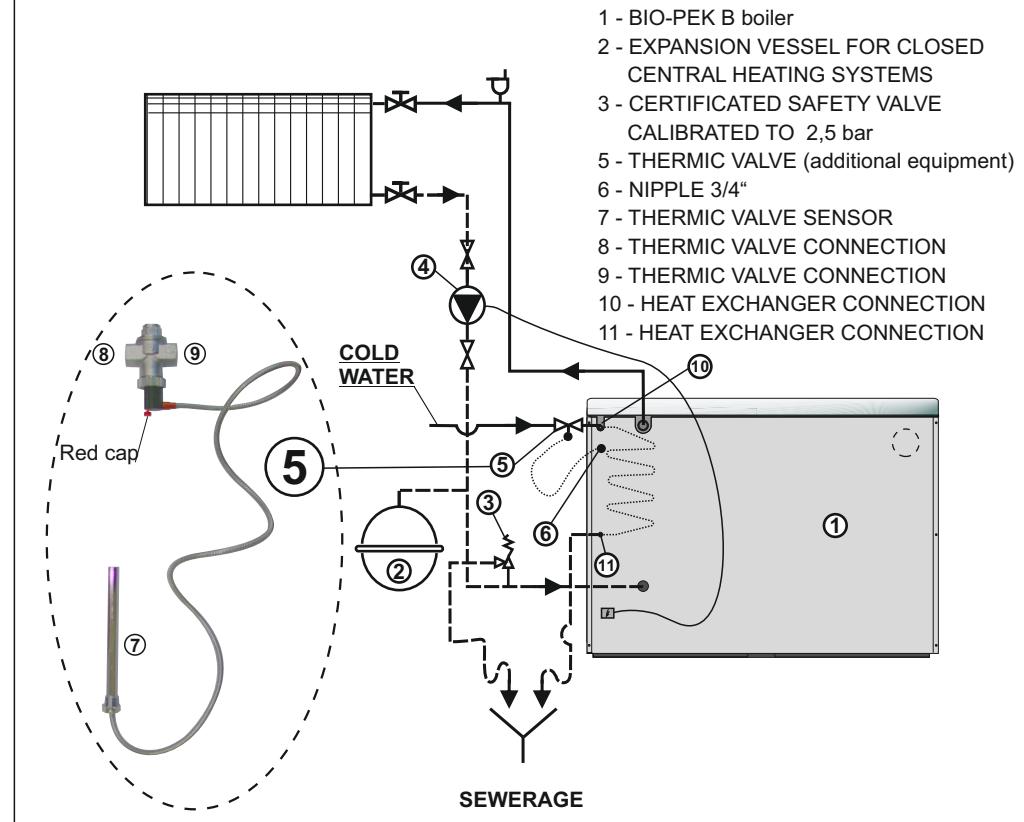


2.2. CONNECTION TO THE CHIMNEY

Properly calibrated and built chimney is the precondition for a safe operation of the boiler and economic heating. The chimney has to be good insulated, gas-proof and smooth. On the lower part of the chimney, a cleaning door has to be built in. Brick layed chimney has to have 3 layers with an stone wool thermal insulation in the middle. The thickness of the insulation should be 30 mm, if the chimney is situated inside the building, i.e. 50 mm if the chimney is situated outside the building. Inside chimney dimensions depend on its height and on the boiler capacity (Image 1.). The temperature of the flue exhausting gases on their exit point should be minimum 30°C higher then the temperature of their condensating point. The choice and the construction of the chimney should be performed by an authorized person.

Maximal distance between boiler and the chimney is 600 mm. In order to unable condensate to enter from the chimney into the boiler, 10 mm of the flue exhaust tube length has to be insert inside the chimney. The right choice of the chimney is recommended by the diagram of the image 1. The boiler can be connected to the chimney from its upper side. Diameter of the chimney connection is 150 mm. For connecting of the boiler to the chimney, there should be used proper tube or knee fixed to the welded extention

Image 1. Dimensioning of the chimney for BIO-PEK B

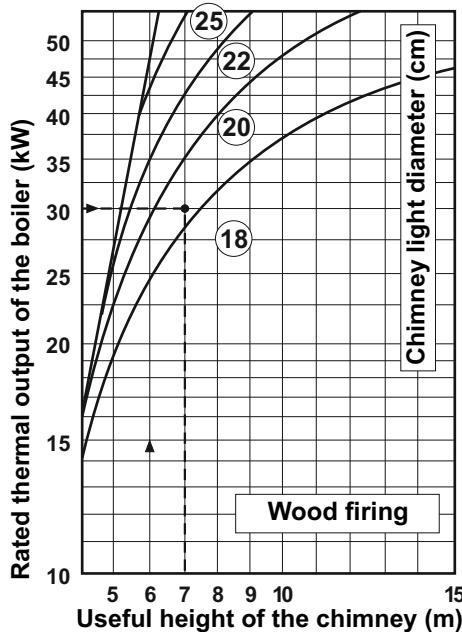

**Chimney dimensioning example:
for boiler BIO - PEK 29 B**

Boiler heat output: **30 kW**
Fuel: **wood**

Required usable chimney height: **7 m**

Required chimney light
diameter: **20 cm**

3.5.6. COOKING PROCEDURE



At cooking procedure water temperature must not exceed 90°C, if there tendency to exceed 90°C is necessary to take necessary action that it does not happen. Start with lifting grate in firebox and then rotate draught regulator button counterclockwise. If it is not possible to maintain a water temperature below 90 °C is necessary to cancel the cooking. Cooking procedure can not be implemented if it is not possible to provide the energy consumption on the water side more than "nominal heat output to hot water (summer mode)" for each model (see table).

Cooking process:

- the draught regulator max. open with turning the button on the draught regulation to the end position direction clockwise.
- adjust the grill on the height which secure the constant opening of the draught regulator (the need for the energy for central heating of the surface with the radiator is bigger then the heat energy which can be given to the water) which enables persistent intake of the enough quantity of the fresh air which is needed for fireing and keeping needed temperature of the cooking.
- adjust the handle to select mode of the boiler into the mod which is most appropriate for needs of the heating in the moment of cooking and that the upper mentioned term is satisfied.
- When necessary fill the furnace with woods.
- After we keep the temperature of the heat plate constant for min. 5 minutes , the heat plate is sufficient for cooking , put on the heat plate pot with the food which we want to cook.
- Keep the constant heat plate temperature which you need to finish the process of cooking with ordinarily filling of the furnace with fuel.
- when cooking process is finished adjust the set up of the boiler for further needs .

3.5.5. BAKING PROCEDURE



At baking procedure water temperature must not exceed 90°C, if there tendency to exceed 90°C is necessary to take necessary action that it does not happen. Start with lifting grate in firebox and then rotate draught regulator button counterclockwise. If it is not possible to maintain a water temperature below 90 °C is necessary to cancel the baking. Baking procedure can not be implemented if it is not possible to provide the energy consumption on the water side more than "nominal heat output to hot water (summer mode)" for each model (see table).

Roasting process:

- adjust handle to select mode of the boiler into mode " Baking ".
- the draught regulator max. open with turning the button on the draught regulation to the end position direction clockwise.
- adjust the grill on the height which secure the persistent opening of the draught regulator (the need for the energy for central heating of the surface with the radiator is bigger then the heat energy which can be given to the water) which enables persistent intake of the enough quantity of the fresh air which is needed for fireing and keeping needed temperature of the oven.
- When necessary fill the furnace with woods.
- After we keep the temperature of the oven for minimum 10 minutes same or higher then 220 ° C (or necessary temperature for particular kind of food) put the food in the oven which You want to roast.
- Keep the constant oven temperature which you need to finish the roasting of the particular kind of food with ordinarily filling of the furnace with fuel.
- if it is needed to correct the oven temperature to the higher , You do it with properly rising the height of the grill in the furnace if this is possible.
- if it is needed to correct the oven temperature to the lower , You do it with properly turning of the button on the draught regulator direction opposite of the clockwise.
- when approximately two third of the time needed for roasting of the food which is in the oven is finished turn the pot with food for 180° in the way that the side of the pot which we nearest to the oven door is now furthest from the oven door.
- when roasting process is finished adjust the set up of the boiler for further needs.

2.3. CONNECTING TO THE ELECTRICAL NET

BIO-PEK B boilers are connected to the electrical power net by means of the ordinary terminal, which is situated under the cover on the back side of the casing. Boilers have a built in thermostat for activating the circulation pump, for activating on 68°C.

2.3.1. CONNECTION TO THE EL. POWER INSTALLATION OF BIO-PEK B BOILERS

BIO-PEK B boilers have to be connected to the electrical power net according to the diagram 3. The circulation pump of the central heating system has to be connected to the electrical power net through the ordinary terminal on the back side of the casing, otherwise the guarantee for the boiler shall not be valid.

Diagram 3.

**BIO-CET B / BIO-PEK B
Electrical connection scheme**

↓ - earthing of the boiler
↑L - phase input to regulation thermostat
↓L - phase output from regulation thermostat
RT - heating pump thermostat

3-pole connector on cable (factory connected)

3-pole connector

heating pump

L
N
↓

SUPPLY 220 V

3.0. OPERATION**3.1. FUEL**

The boiler is suited for the burning of any type of wood in the form of unprocessed firewood. The water content of the fuel must be between 15 – 30 %.

Approximate value: wood stored correctly for around 2 years.

Split logs: max. 34 cm long.

The boiler shall not be used with non-recommended fuels.



Do not fill with dusty fuels - risk of explosion!

3.2. SAFETY INFORMATION

- The boiler shall not be used as an incinerator.
- Do not touch the hot parts of the boiler (hot plate, boiler frame, oven, flue pipe, insulating cover, grate, ash pan, ash deflector etc.).
- Do not place combustible objects on the oven or insulating cover.
- The firebox and ash pit cover shall be kept closed except during ignition, refuelling and removal of residue material to prevent fume spillage and to allow control the burning and to avoid a risk of overheating.
- Never cause the hot plate to glow. Do this by replenishing fuel with as small a volume as possible and moving the fuel economy slider to the correct position.
- Never heat the oven if there is too little or no water in the system or if the heat dissipated is < (Nominal heat output to hot water (summer mod) kW.
- Do not operate the boiler above a boiler temperature of 90 °C.

3.3. TEMPERATURE REGULATION INSIDE THE BOILER

The draught regulator installed on the front side of the boiler (see image 9.) steers the boiler temperature level.

The circulation pump is steered by means of the built in thermostat, which activates and deactivates the pump on 68°C and prevents the cooling of the installation through the outlet water before certain minimum temperature level has been achieved.

3.5.1. FIREING**Check before first heating:**

– System pressure (heating water pressure):

The system must be filled and vented. With the system cold, pressure should be at least 1.0 bar (maximum 1.8 bar).

– Ventilation:

Please make sure the installation room is well ventilated. The air supply must be as free of dust as possible.

– Flue:

Please have the chimney sweep check the flue regularly, and, if necessary, clean it.

– Barriers:

Check that the barriers installed in the heating system are set correctly.

– The boiler should be cleaned (combustion chamber grate, ash tray and other parts, as required).

The height of the combustion chamber grate (image 4, 6) shall be adjusted according to the expected need for heating the room. (Note: in case of partially filled combustion chamber, the grate can be lifted also while the boiler is operation, paying attention to avoid fuel is blocked). Pull out the firing handle to the limiter G (image 3), put the regime selection handle in position „baking“ and fire the boiler (see image 5).

After ignition, put the wood into the combustion chamber (not higher than is shown in the image 2) and fire the boiler and return the ignition handle back into boiler to the limiter (see image 3). As intensive initial firing as possible is recommended so that boiler reaches optimal temperature of 75-85°C as soon as possible. Adjust the draught controller to maintain max. water temperature in the boiler at 85-90°C. Using the selection handle on the boiler front side set the operating regime (see image 5).

If intensive need for baking or cooking occurs, at lower or no need for the room heating (in warmer days), it is necessary either to open some radiators or built in a sanitary water tank with tube heat exchanger via which the boiler would heat sanitary water and take away surplus of heat.

3.5.2. REFUELLING - continuing heating operation

Open heating door with care as flue gas may escape!

For low emissions and high efficiency, we recommend:

– refuelling at short intervals (30–60 min)

3.5.3. WINTER MOD

The height-adjustable grate is in the bottommost position (image 6).


3.5.4. SUMMER MOD

Height-adjustable grate at top (image 6).


Mode selection "baking", or "combined" regime "heating" is performed to select a handle on the front of the boiler (see Figure 5). The said handle has three positions that are changed by pulling the handle of the socket (pull toward you) and turning to the desired position and putting into place the corresponding position. Extreme left position of the left-performance, or the rightmost position in the right performance of the position of "burning" when the oven is heated up from all sides. The following position (center) is a "mixed" mode when the oven heats the lower intensity, but still enough for cooking food with a request for a lower temperature regime.

If there is a need to cook and bake during the summer period, the boiler can be adjusted for summer firing regime (slow combustion), which means that the grate should be moved up to maximum (see image 4, 6).

Image 5. BIO-PEK B - L

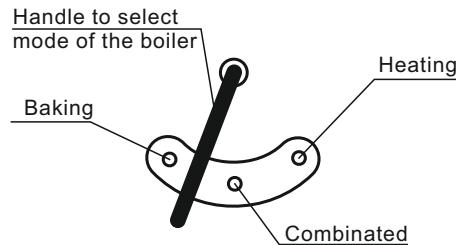

BIO-PEK B - D

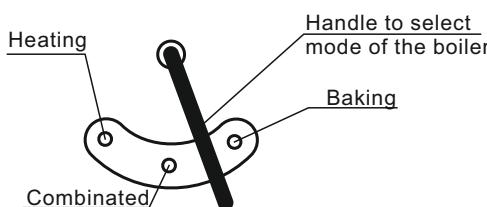

Protective gloves

Protective gloves are obligatory!



3.4. START UP

The device needs a constant supply of combustion air. The windows and doors at the installation site must not therefore be airtight. This is especially important in installation rooms with less than 4 m³ per kW of nominal heat output.

Vapour extraction systems, fans and other fireplaces may have a negative impact on combustion. Provide a supply air opening if necessary.

Check if the entire system is filled with water and airvented.

Check if all security elements are properly built in and in a good shape. Check if the exhaust flue tube is properly fixed (gas-proof).

Remove all objects you eventually might have forgotten to take out of the boiler (for example the technical manual). Check if the firing regime switch (see image 5.) and the hinged flap (see image 3.) are operating properly. It is also necessary to check if all movable elements are properly positioned:

- movable front grill (image 11.) enables easier cleaning of the interior when the lower door is opened. The grill can be removed if we pull it out of its supports, which are situated inside the frame of the lower door.
- the box for ashes has to be put into the ashtray (under the grill mechanism).
- equipment (handle for mechanism, scraper, cleaning brush and extension for connection to chimney) placed in the firebox of the boiler.
- check if the flue exhaust tube is hermetically tightened.
- check if the grate is positioned into the center
- lifting and lowering to verify the possibility of raising and lowering the combustion chamber and the grids come down for heating, cooking and baking, or pick up only in cooking and baking.
- set the upper heating plate so that its edges do not touch the stainless steel parts, which could be unnecessarily warmed.
- pull out the hinged flap until the delimiter (see image 3)
- set up the preinstalled draught regulator to the value „8“ (image 9.)
- set the firing regime switch /shutter/ (heating/baking) into the position „baking“ (i.e. completely into the down position) (see image 5.)
- put the wood into the combustion chamber and set the fire. Few minutes later, after the wood pieces have started to burn, put desired quantity of wood into the combustion chamber
- push the hinged flap back until the delimiter (see image 3)
- check the operating regime of the boiler (BAKING/COMBINED/HEATING)
- set up the draught regulator so that the temperature inside the boiler does not pass the temperature between 85-90°C.
- put the wood into the combustion chamber and set the fire. Few minutes later, after the wood pieces have started to burn, put desired quantity (not higher than is shown in the image 2) of wood into the combustion chamber

During the first start up of the boiler, do not put anything on the upper heating plate, until its protection colour coating has been entirely burned out.

Image 2. Maximum height of firebox filling


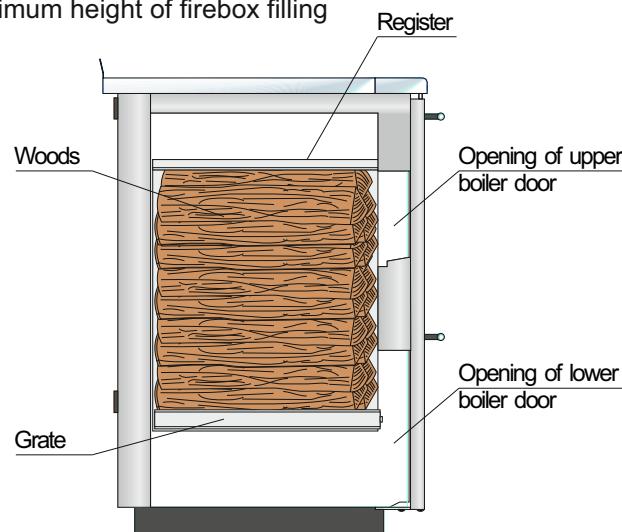



Image 3. Handling with the hinged flap of the BIO-PEK B

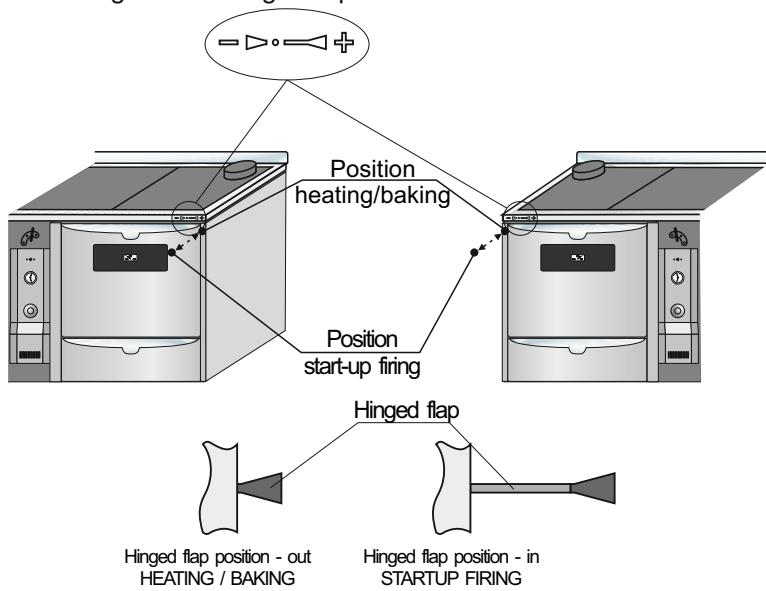

3.5. USING THE BOILER

Steel boilers BIO-PEK B are engineered for **solid fuel firing**, for heating of smaller premises through the central heating system as well for the additional room heating through its upper horizontal steel plate. The boilers are engineered not only for the heating, but also for cooking and baking. If there is a need to cook and bake during the summer period, the boiler can be adjusted for summer firing regime with moving grate up and down (see image 4, 6). Grate can be moving when boiler work. Just the possibility of raising the furnace lattice allows cooking and baking during the year. When the need for heating, heating and cooking / baking grate combustion sets in the lower position, while only in cooking / baking grate combustion sets in the upper position. In addition to the above equipment, adjustment of boiler used and draft regulator (image 9).

Image 4.- Grate using

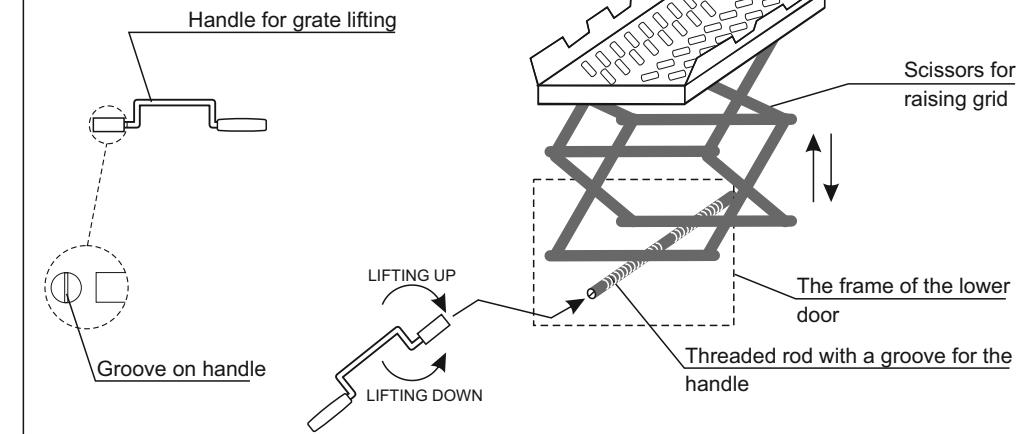

Mode selection "baking", or "combined" regime "heating" is performed to select a handle on the front of the boiler (see Figure 5). The said handle has three positions that are changed by pulling the handle of the socket (pull toward you) and turning to the desired position and putting into place the corresponding position. Extreme left position of the left-performance, or the rightmost position in the right performance of the position of "burning" when the oven is heated up from all sides. The following position (center) is a "mixed" mode when the oven heats the lower intensity, but still enough for cooking food with a request for a lower temperature regime.